


給水装置の維持管理区分

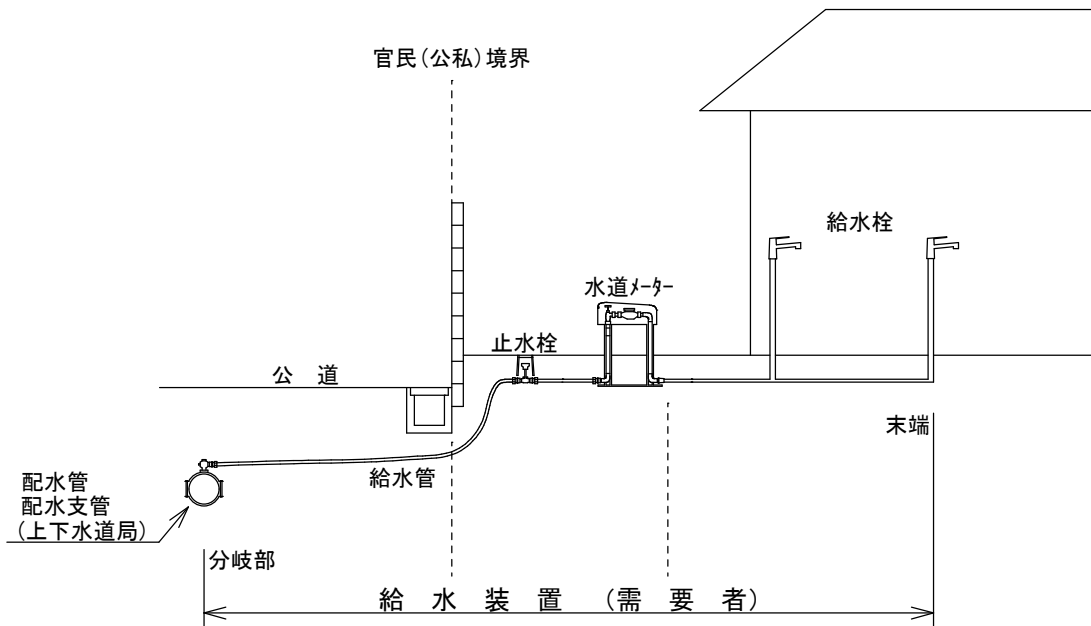

給水管引込口径φ25以下 (直結直圧)

	需 要 者		給水装置の所有
	需 要 者		工事の申請者
	需 要 者		維持管理 (修繕費用負担範囲有)
上下水道局	上下水道局		水質基準の適合
上下水道局	上下水道局		水質基準の適合

給水管引込口径φ30以上 (直結直圧・増圧方式)

	需 要 者		給水装置の所有
	需 要 者		工事の申請者
	需 要 者		維持管理 (修繕費用負担範囲有)
上下水道局	需 要 者		維持管理 (修繕費用負担範囲有)
上下水道局	上下水道局		水質基準の適合
上下水道局	上下水道局		水質基準の適合

貯水槽方式

貯水槽 ※受水槽・高架水槽

	需 要 者		給水装置の所有
	需 要 者		工事の申請者
	需 要 者		維持管理 (修繕費用負担範囲有)
上下水道局	需 要 者		維持管理 (修繕費用負担範囲有)
上下水道局	上下水道局	需 要 者	水質基準の適合
上下水道局	上下水道局	需 要 者	水質基準の適合

※需要者とは・・・給水装置の所有者、使用者など