

水 質 試 験 年 報

令和6年度（2024年度）版
（第31集）

周南都市水道水質検査センター協議会

目 次

【下松市水質試験結果】

1. 水道水質管理の概要	1
2. 水道水質基準項目	
(1) 定期検査	
①御屋敷山浄水場系水質検査	4
②下谷浄水場系水質検査	24
③その他の水質検査	30
(2) 毎日検査（残留塩素）	36
3. 水質管理上留意すべき項目等	
(1) 水質管理目標設定項目検査・要検討項目検査・その他項目検査	38
(2) クリプトスポリジウム等検査	50
(3) 水源の水質に関する検査	51
(4) 生物検査	54
(5) 水道用薬品類評価試験	56

【付 表】

- 付表ー1 周南都市水道水質検査センター協議会の概要
- 付表ー2 主要分析機器等整備状況
- 付表ー3 水道水質基準等一覧表

下松市水質試験結果

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

下松市上下水道局

1. 水道水質管理の概要

下松市の水道は、末武川水系を水源とした御屋敷山浄水場と山中川を水源とした下谷浄水場（米川簡易水道）があり、それぞれの浄水場で処理を行い各家庭に給水している。

水道水の供給は、安定給水・おいしい水の供給・安い料金等様々な視点で捉えることができるが、下松市では最優先事項（ファースト・プライオリティ）は安全性であると考え、それを確保するために、以下の検査を実施した。

（１）法令で定められた検査

① 毎日検査

色、濁り、消毒の残留効果（残留塩素）に関する検査を１日１回実施した。

《検査地点》

御屋敷山浄水場	：浄水池及び末端給水栓水（７ヶ所）
下谷浄水場	：末端給水栓水（２ヶ所）

② 水道水質基準項目検査

水質基準項目 51 項目のうち省略不可 9 項目（一般細菌・大腸菌・塩化物イオン・有機物（全有機炭素（TOC）の量）・pH 値・味・臭気・色度・濁度）及び同時測定可能である 4 項目（フッ素及びその化合物・亜硝酸態窒素・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素・塩素酸）の計 13 項目については毎月 1 回検査を実施した。また、ナトリウム及びその化合物・カルシウム、マグネシウム等（硬度）についても毎月 1 回検査を実施した。

他の水質基準項目については、法令で定められた頻度を基本として検査を実施した。

《検査地点》

御屋敷山浄水場	：原水、沈澱池水、浄水池水及び給水栓水（６ヶ所）
下谷浄水場	：原水及び給水栓水（１ヶ所）
水源等	（３ヶ所）

（２）水質管理上留意すべき項目検査等

① 水質管理目標設定項目検査・要検討項目検査・その他項目検査

御屋敷山浄水場原水、浄水池水及び給水栓水（１ヶ所）、下谷浄水場原水及び給水栓水（１ヶ所）において、農薬類以外の水質管理目標設定項目（24 項目）・要検討項目（25 項目）・その他項目（3 項目）を年 1 回、農薬類（最大 130 項目）を年 5 回実施した。

② クリプトスポリジウム等の検査

クリプトスポリジウム、ジアルジアについて、御屋敷山浄水場原水及び下谷浄水場原水において年 2 回実施した。また、クリプトスポリジウム指標菌検査についても、毎月検査を実施した。

③ 水源の水質に関する検査


温見ダム湖水、末武川ダム湖水及び流入河川水（4 ヶ所）において年 6 回実施した。

④ 生物検査

御屋敷山浄水場原水において毎月 1 回実施した。

⑤ 水道用薬品類評価試験

浄水処理工程、消毒の残留効果を目的として使用している薬品について、40 項目のうち 36 項目の検査を年 1 回実施した。

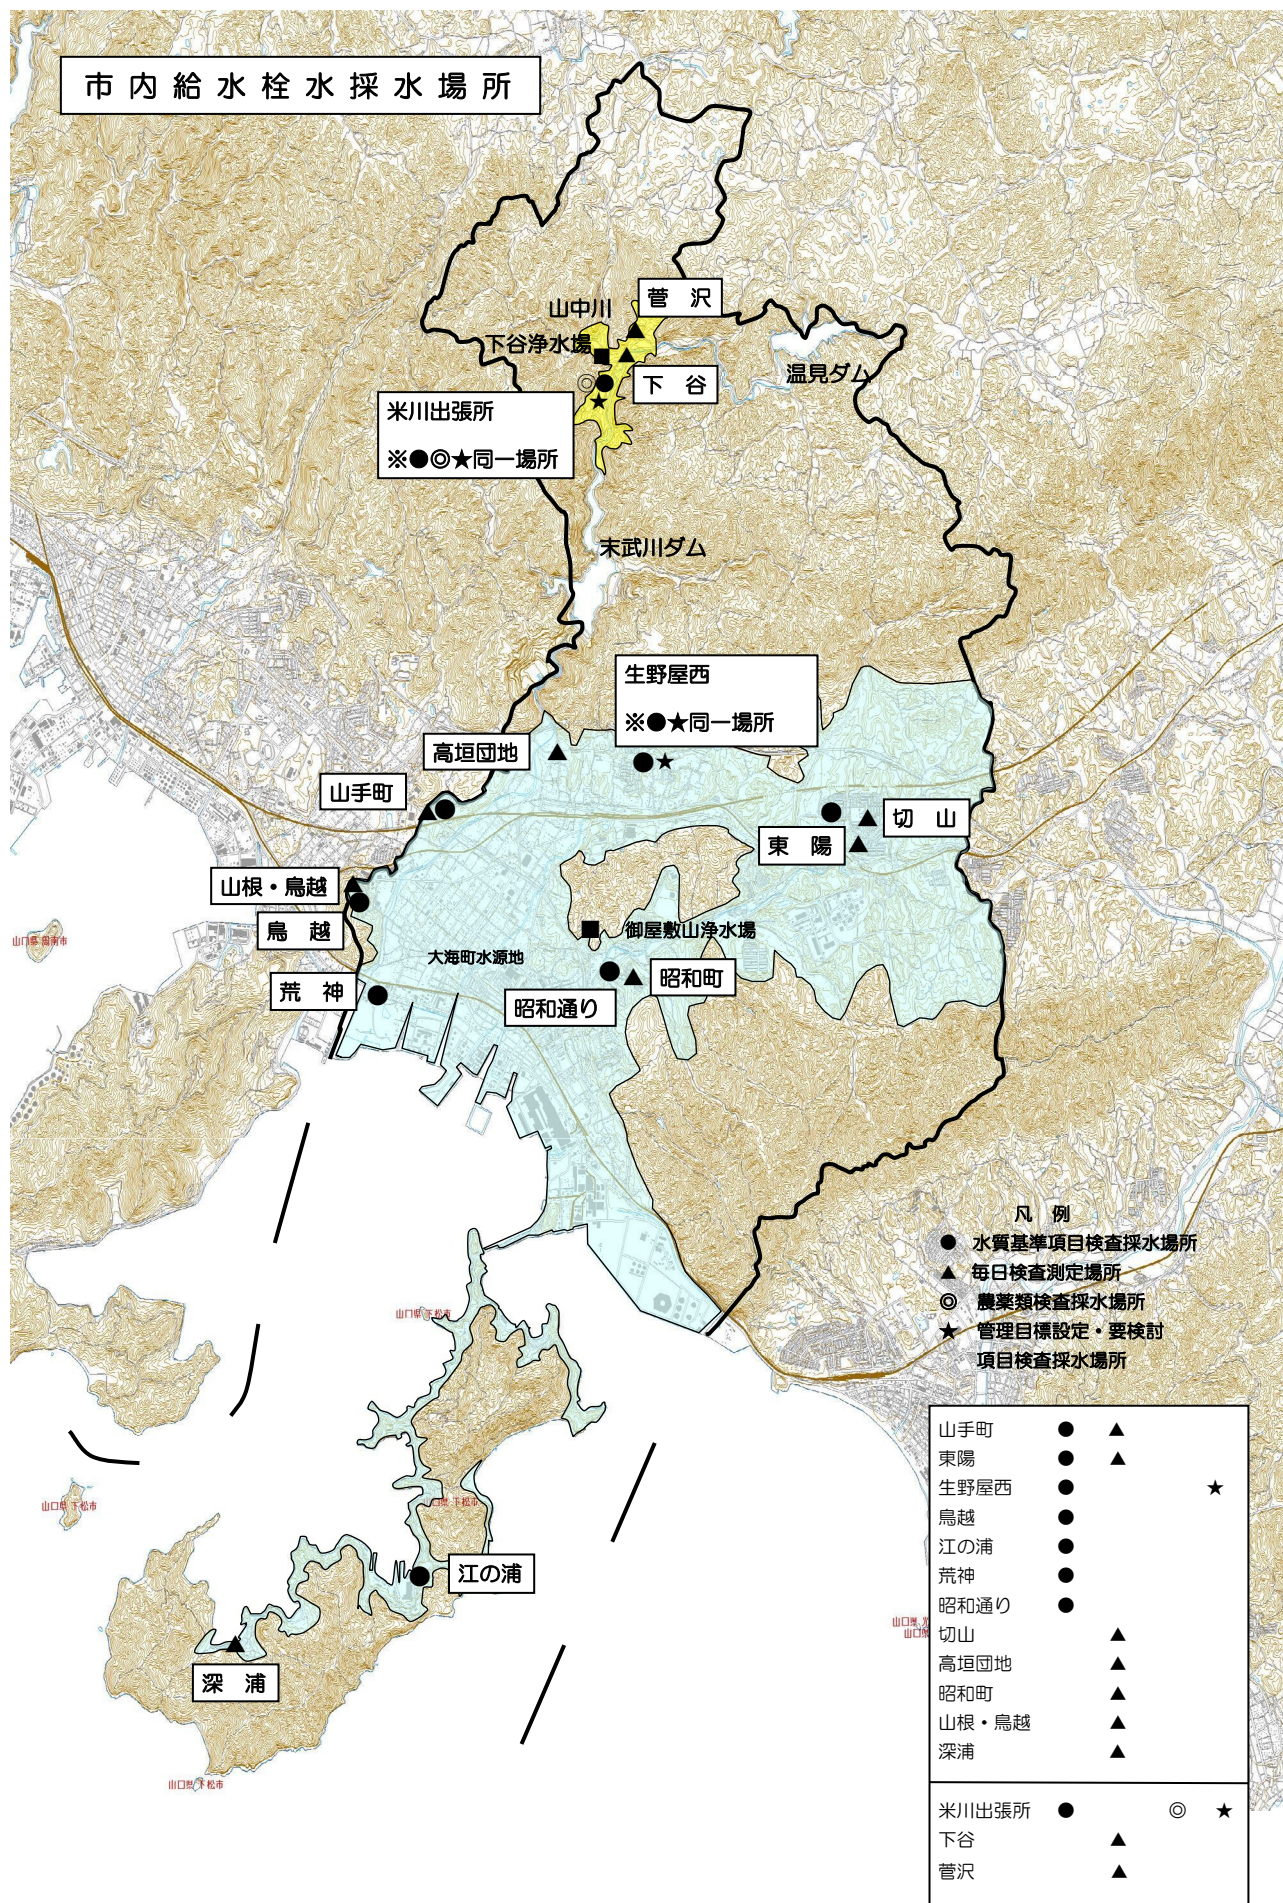

2. 水道水質基準項目

(1) 定期検査

①御屋敷山浄水場系水質検査

【御屋敷山浄水場 原水】

項 目	日 付	基 準 値	R6.4.10	R6.5.13	R6.6.4	R6.6.12	R6.7.3	R6.7.18	R6.8.5	R6.8.26	R6.9.2
水温	(℃)		10.0	12.8	14.5	16.7	18.0	19.5	19.0	20.2	20.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	44	40		120	130			120	
大腸菌		検出されないこと	陰性 (<1)	陰性 (<1)		陽性 (1.0)	陽性 (26.2)			陽性 (2.0)	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下								0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001	0.001未満		0.001	0.001			0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004		0.004未満	0.004未満			0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.35	0.47		0.43	0.42			0.44	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.10	0.08		0.08	0.08			0.07	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下								0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下								0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下								0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下								0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下								0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下								0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下								0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.06未満	0.06未満			0.06未満	
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下									
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下									
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下									
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下									
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下									
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下									
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下									
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.04	0.04		0.04	0.06			0.02	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.06	0.07		0.06	0.08			0.05	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.3	5.8		5.4	5.5			5.0	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.018	0.055		0.029	0.031			0.031	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.8	3.5		3.4	3.5			3.1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	27.8	24.8		24.3	23.8			21.8	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下								56	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下								0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000002
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下								0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下								0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	1.0	1.2		1.2	1.2			1.2	
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.2		7.1	7.1			6.9	
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭		藻臭	藻臭			藻臭	
色度	(度)	5度以下	2.2	4.1		4.3	4.8			4.0	
濁度	(度)	2度以下	1.9	2.2		2.0	2.4			1.1	
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満			0.02未満	
カリウム	(mg/L)		1.1	1.1		1.1	1.1			1.1	
マグネシウム	(mg/L)		1.3	1.1		1.1	1.1			1.0	
カルシウム	(mg/L)		9.0	8.1		7.9	7.7			7.1	
硫酸イオン	(mg/L)		6.0	5.8		5.6	6.5			5.4	
電気伝導率	(μS/cm)		87	82		76	77			70	
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0		0	0			0	
残留塩素	(mg/L)										

【御屋敷山浄水場 原水】

R6.9.10	R6.10.7	R6.10.17	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.14	R7.2.17	R7.3.17	最大値	最小値	平均値	回数
20.5	22.0	21.5	18.5	13.0	9.4	8.0	8.0	22.0	8.0	16.0	17
540	330		82	58	26	17	12	540	12	127	12
陽性 (1.0)	陽性 (1.0)		陽性 (6.3)	陽性 (1.0)	陽性 (3.1)	陽性 (1.0)	陰性 (<1)				12
0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
											1
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001	0.001		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.007	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.007	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.44	0.38		0.33	0.30	0.29	0.33	0.35	0.47	0.29	0.38	12
0.07	0.08		0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.07	0.08	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
											1
											1
											1
											1
											1
											1
0.06未満	0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.03	0.02		0.03	0.02	0.01	0.01未満	0.01未満	0.06	0.01未満	0.03	12
0.07	0.07		0.06	0.05	0.06	0.06	0.02	0.08	0.02	0.06	12
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
5.2	5.4		5.6	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	5.0	5.7	12
0.036	0.037		0.041	0.037	0.073	0.057	0.023	0.073	0.018	0.039	12
3.0	3.1		3.1	3.2	3.4	3.5	3.6	3.8	3.0	3.4	12
22.1	22.8		23.3	24.0	25.4	26.2	27.2	27.8	21.8	24.5	12
											1
											1
0.000001未満	0.000001	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	17
0.000002	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	17
											1
											1
1.3	1.5		1.3	1.2	1.2	1.0	1.0	1.5	1.0	1.2	12
6.9	7.0		7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	6.9	7.2	12
藻臭	藻臭		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
4.5	4.0		4.4	3.4	3.0	2.5	2.4	4.8	2.2	3.6	12
1.7	1.1		2.0	1.7	1.6	1.3	0.9	2.4	0.9	1.7	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.1	1.2		1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	12
1.0	1.0		1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	12
7.2	7.5		7.5	7.8	8.2	8.5	8.9	9.0	7.1	8.0	12
5.3	5.3		5.3	5.4	5.5	5.4	5.7	6.5	5.3	5.6	12
71	76		74	77	80	86	83	87	70	78	12
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	12

【御屋敷山浄水場 沈澱池水】

項 目	日 付	基 準 値	R6.4.10	R6.5.13	R6.6.4	R6.6.12	R6.7.3	R6.7.18	R6.8.5	R6.8.26	R6.9.2
水温	(℃)		10.0	12.8	14.5	16.4	18.8	19.0	20.0	21.0	21.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	8	3		2	0			1	
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性		陰性	陰性			陰性	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下									
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満			0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下									
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.36	0.48		0.44	0.43			0.45	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.08		0.08	0.07			0.07	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下								0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下								0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下								0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下								0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下								0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下								0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下								0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.11	0.11			0.08	
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満						0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.007						0.009	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006						0.008	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.009						0.011	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.007						0.009	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002						0.002	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満						0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.33	0.36		0.37	0.30			0.30	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01	0.01未満		0.01	0.01			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	7.3	6.9		6.6	6.7			6.2	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.004	0.004		0.008	0.011			0.015	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.2	6.3		6.0	6.2			5.8	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	28.1	24.8		24.3	24.4			21.8	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下									
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000007	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下									
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下									
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.8	0.9		1.0	0.9			0.8	
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.2		7.2	7.2			7.1	
味		異常でないこと									
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし			異常なし	
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満			0.5未満	
濁度	(度)	2度以下	0.5	0.3		0.5	0.4			0.3	
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満			0.02未満	
カリウム	(mg/L)		1.1	1.1		1.1	1.1			1.1	
マグネシウム	(mg/L)		1.3	1.1		1.1	1.2			1.0	
カルシウム	(mg/L)		9.1	8.1		7.9	7.8			7.1	
硫酸イオン	(mg/L)		6.4	6.4		6.1	7.1			6.0	
電気伝導率	(μS/cm)		95	89		86	86			80	
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
残留塩素	(mg/L)		0.59	0.42	0.65	0.50	0.57	0.58	0.70	0.56	0.68

【御屋敷山浄水場 沈澱池水】

R6.9.10	R6.10.7	R6.10.17	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.14	R7.2.17	R7.3.17	最大値	最小値	平均値	回数
23.0	22.1	21.6	18.0	12.5	9.3	8.0	7.3	23.0	7.3	16.2	17
0	0		8	4	2	2	1	8	0	3	12
陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
0.44	0.40		0.34	0.31	0.29	0.33	0.36	0.48	0.29	0.39	12
0.07	0.08		0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
											1
											1
											1
											1
											1
											1
0.12	0.11		0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06未満	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.010			0.004		0.010	0.004	0.008	4
			0.006			0.003		0.008	0.003	0.006	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.013			0.006		0.013	0.006	0.010	4
			0.007			0.003		0.009	0.003	0.007	4
			0.003			0.002		0.003	0.002	0.002	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.32	0.29		0.36	0.43	0.41	0.49	0.44	0.49	0.29	0.37	12
0.01	0.01		0.01	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	12
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
6.4	6.6		6.6	6.8	6.9	6.9	7.0	7.3	6.2	6.7	12
0.031	0.015		0.014	0.011	0.034	0.016	0.009	0.034	0.004	0.014	12
5.8	5.9		5.8	5.8	5.8	5.9	5.4	6.3	5.4	5.9	12
22.1	23.3		23.5	24.3	25.4	26.2	27.2	28.1	21.8	24.6	12
0.000001	0.000002	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000007	0.000001未満	0.000002	17
0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	17
0.9	1.0		0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.9	12
7.0	7.1		7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満		0.5	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	12
0.4	0.2		0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.2	0.4	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.1	1.2		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	12
1.0	1.1		1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	12
7.2	7.5		7.6	7.9	8.2	8.5	8.9	9.1	7.1	8.0	12
5.9	5.9		5.9	6.0	5.9	5.8	6.0	7.1	5.8	6.1	12
81	84		84	86	88	91	90	95	80	87	12
0.59	0.58	0.47	0.44	0.51	0.57	0.43	0.45	0.70	0.42	0.55	17

【御屋敷山浄水場 浄水池水】

項 目	日 付	基 準 値	R6.4.10	R6.5.13	R6.6.4	R6.6.12	R6.7.3	R6.7.18	R6.8.5	R6.8.26	R6.9.2
水温	(℃)		13.5	15.3	18.8	19.8	21.8	23.5	22.5	23.7	23.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0		0	0			0	
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性		陰性	陰性			陰性	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下								0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満			0.004未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.35	0.48		0.43	0.42			0.44	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.08		0.08	0.07			0.06	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下								0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下								0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下								0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下								0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下								0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下								0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下								0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.10	0.12			0.08	
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満						0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.010						0.015	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満						0.002	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.013						0.018	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.008						0.010	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003						0.003	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満						0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満						0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02	0.02		0.03	0.03			0.02	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満			0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	7.3	6.8		6.6	6.9			6.3	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満			0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.2	6.2		6.0	6.4			5.8	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	28.1	24.8		24.3	24.0			22.1	
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下								55	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下								0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000007	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下								0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下								0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.7	0.7		0.8	0.8			0.7	
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.2		7.2	7.3			7.1	
味		異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし			異常なし	
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし			異常なし	
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満			0.5未満	
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満			0.1未満	
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満			0.02未満	
カリウム	(mg/L)		1.1	1.1		1.1	1.1			1.1	
マグネシウム	(mg/L)		1.3	1.1		1.1	1.1			1.0	
カルシウム	(mg/L)		9.1	8.1		7.9	7.8			7.2	
硫酸イオン	(mg/L)		6.4	6.3		6.0	7.0			6.0	
電気伝導率	(μS/cm)		96	88		86	88			80	
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)										
残留塩素	(mg/L)		0.54	0.53	0.45	0.50	0.60	0.51	0.68	0.69	0.70

【御屋敷山浄水場 浄水池水】

R6.9.10	R6.10.7	R6.10.17	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.14	R7.2.17	R7.3.17	最大値	最小値	平均値	回数
24.0	24.0	23.5	19.6	13.5	9.7	9.8	9.4	24.0	9.4	18.6	17
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
											1
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.44	0.39		0.33	0.30	0.29	0.33	0.35	0.48	0.29	0.38	12
0.07	0.08		0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.06	0.08	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
											1
											1
											1
											1
											1
											1
0.14	0.13		0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.14	0.06未満	0.06未満	12
			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			0.011			0.006		0.015	0.006	0.011	4
			0.002未満			0.002未満		0.002	0.002未満	0.002未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.013			0.008		0.018	0.008	0.013	4
			0.005			0.004		0.010	0.004	0.007	4
			0.002			0.002		0.003	0.002	0.003	4
			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.02	0.03		0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02	12
0.01未満	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
6.6	6.8		6.8	6.9	7.0	7.0	7.2	7.3	6.3	6.9	12
0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
5.9	5.9		5.9	6.0	6.0	5.9	5.6	6.4	5.6	6.0	12
22.3	23.3		23.3	24.5	25.7	26.2	27.4	28.1	22.1	24.7	12
											1
											1
0.000001	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000007	0.000001未満	0.000002	17
0.000002	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	17
											1
											1
0.8	0.9		0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	12
7.1	7.2		7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	12
異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.1	1.1		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	12
1.0	1.1		1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	12
7.3	7.5		7.5	8.0	8.3	8.5	9.0	9.1	7.2	8.0	12
5.8	5.9		5.8	5.9	5.9	5.8	6.0	7.0	5.8	6.1	12
82	85		84	88	90	92	91	96	80	88	12
0.72	0.66	0.64	0.67	0.60	0.33	0.50	0.60	0.72	0.33	0.58	17

【給水栓水 東陽】

項 目	日 付	基 準 値	R6.4.10	R6.5.13	R6.6.12	R6.7.3	R6.8.26	R6.9.10
水温	(℃)		13.2	18.1	21.5	23.0	27.5	27.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.34	0.45	0.44	0.39	0.44	0.43
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.07	0.12	0.14	0.23	0.19
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.022			0.031	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.003	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.027			0.037	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.018			0.021	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.010	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.016	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	7.5	7.1	6.9	6.9	6.7	6.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	28.1	25.3	24.5	24.5	22.3	22.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					60	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001	0.000002	0.000004	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7
pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
マグネシウム	(mg/L)		1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
カルシウム	(mg/L)		9.1	8.3	8.0	8.0	7.3	7.3
硫酸イオン	(mg/L)		6.4	6.2	6.0	6.3	6.0	5.9
電気伝導率	(μS/cm)		97	91	88	88	83	84
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.31	0.43	0.31	0.46	0.36	0.46

【給水栓水 東陽】

R6.10.7	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.14	R7.2.17	R7.3.17	最大値	最小値	平均値	回数
25.0	17.5	8.3	8.0	7.3	9.0	27.5	7.3	17.1	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.44	0.33	0.30	0.29	0.33	0.35	0.45	0.29	0.38	12
0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.20	0.12	0.10	0.06	0.06未満	0.06未満	0.23	0.06未満	0.10	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.021			0.014		0.031	0.014	0.022	4
	0.002未満			0.005		0.005	0.002未満	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.026			0.018		0.037	0.018	0.027	4
	0.013			0.012		0.021	0.012	0.016	4
	0.005			0.004		0.006	0.004	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.5	7.5	6.7	7.1	12
									1
6.3	6.2	6.1	6.2	6.2	6.0	6.4	6.0	6.2	12
22.8	23.5	24.3	25.7	26.2	27.4	28.1	22.3	24.7	12
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000004	0.000001未満	0.000001	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	12
7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.2	7.4	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	12
1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	12
7.5	7.6	7.9	8.3	8.5	9.0	9.1	7.3	8.1	12
5.8	5.7	5.9	6.0	5.8	6.3	6.4	5.7	6.0	12
85	86	88	91	93	93	97	83	89	12
0.35	0.37	0.50	0.60	0.61	0.65	0.65	0.31	0.45	12

【給水栓水 荒神】

項 目	日 付	基 準 値	R6.4.10	R6.5.13	R6.6.12	R6.7.3	R6.8.26	R6.9.10
水温	(℃)		14.0	20.0	23.0	25.4	33.3	31.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.35	0.45	0.43	0.42	0.44	0.44
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.12	0.13	0.16	0.18
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.017			0.032	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.005	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.021			0.039	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.013			0.020	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.007	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	7.4	6.9	6.8	6.9	6.6	6.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.3	6.4	6.3	6.4	6.2	6.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	28.3	25.0	24.5	24.5	22.3	22.6
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					59	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000008	0.000002	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
マグネシウム	(mg/L)		1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
カルシウム	(mg/L)		9.2	8.2	8.0	8.0	7.3	7.4
硫酸イオン	(mg/L)		6.3	6.1	6.0	6.9	5.9	5.9
電気伝導率	(μS/cm)		97	89	88	89	83	85
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.39	0.38	0.31	0.54	0.63	0.69

【給水栓水 荒神】

R6.10.7	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.14	R7.2.17	R7.3.17	最大値	最小値	平均値	回数
24.9	18.3	11.3	6.8	8.0	9.2	33.3	6.8	18.8	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.40	0.34	0.30	0.29	0.33	0.35	0.45	0.29	0.38	12
0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.15	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.18	0.06未満	0.07	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.016			0.010		0.032	0.010	0.019	4
	0.002未満			0.003		0.005	0.002未満	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.020			0.014		0.039	0.014	0.024	4
	0.009			0.007		0.020	0.007	0.012	4
	0.004			0.004		0.007	0.004	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	6.6	7.0	12
									1
6.3	6.2	6.1	6.1	6.3	5.8	6.4	5.8	6.2	12
23.3	23.5	24.5	25.7	26.4	27.4	28.3	22.3	24.8	12
									1
									1
0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000008	0.000001未満	0.000002	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	12
7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.2	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	12
1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	12
7.7	7.6	8.0	8.3	8.6	9.0	9.2	7.3	8.1	12
5.9	5.8	5.9	6.0	5.8	6.1	6.9	5.8	6.1	12
86	86	88	90	93	92	97	83	89	12
0.33	0.60	0.44	0.84	0.73	0.60	0.84	0.31	0.54	12

【給水栓水 山手町】

項 目	日 付	基 準 値	R6.4.10	R6.5.13	R6.6.12	R6.7.3	R6.8.26	R6.9.10
水温	(℃)		15.3	18.5	22.6	22.0	27.8	27.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.35	0.45	0.44	0.40	0.44	0.43
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.11	0.12	0.20	0.17
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.017			0.028	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.004	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.021			0.034	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.015			0.020	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.033	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.011	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	7.5	7.1	6.8	6.9	6.7	6.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.4	6.4	6.2	6.4	6.3	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	28.3	25.3	24.8	24.5	22.6	22.8
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					60	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000006	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
マグネシウム	(mg/L)		1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
カルシウム	(mg/L)		9.2	8.3	8.1	8.0	7.4	7.5
硫酸イオン	(mg/L)		6.4	6.1	6.0	6.7	6.0	5.8
電気伝導率	(μS/cm)		98	90	88	88	84	85
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.41	0.58	0.49	0.42	0.43	0.60

【給水栓水 山手町】

R6.10.7	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.14	R7.2.17	R7.3.17	最大値	最小値	平均値	回数
24.5	20.1	10.8	9.5	8.0	11.5	27.8	8.0	18.2	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.42	0.34	0.30	0.29	0.33	0.35	0.45	0.29	0.38	12
0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.15	0.10	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.20	0.06未満	0.08	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.017			0.011		0.028	0.011	0.018	4
	0.002			0.004		0.004	0.002未満	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.021			0.015		0.034	0.015	0.023	4
	0.010			0.009		0.020	0.009	0.014	4
	0.004			0.004		0.006	0.004	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
6.9	7.0	7.0	7.2	7.2	7.3	7.5	6.7	7.0	12
									1
6.2	6.2	6.1	6.2	6.2	5.9	6.4	5.9	6.2	12
23.1	23.5	24.5	25.7	26.4	27.7	28.3	22.6	24.9	12
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000006	0.000001未満	0.000002	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0.7	12
7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.1	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	12
1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	12
7.6	7.6	8.0	8.3	8.6	9.1	9.2	7.4	8.1	12
5.9	5.8	6.0	6.0	6.0	6.2	6.7	5.8	6.1	12
86	86	88	91	93	93	98	84	89	12
0.58	0.66	0.37	0.44	0.66	0.56	0.66	0.37	0.52	12

【給水栓水 鳥越】

項 目	日 付	基 準 値	R6.4.10	R6.5.13	R6.6.12	R6.7.3	R6.8.26	R6.9.10
水温	(℃)		14.0	18.5	23.1	24.7	27.3	26.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.35	0.45	0.43	0.40	0.44	0.43
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.11	0.12	0.18	0.17
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.020			0.031	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.002未満	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.025			0.038	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.015			0.019	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.007	
ブromoホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.016	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.008	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	7.4	7.0	6.8	6.9	6.6	6.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.3	6.4	6.2	6.3	6.2	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	28.3	25.3	24.5	24.5	22.3	22.6
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					59	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000006	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
マグネシウム	(mg/L)		1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
カルシウム	(mg/L)		9.2	8.3	8.0	8.0	7.3	7.4
硫酸イオン	(mg/L)		6.3	6.1	6.0	6.6	5.9	5.8
電気伝導率	(μS/cm)		97	90	88	88	83	84
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.42	0.27	0.47	0.32	0.45	0.51

【給水栓水 鳥越】

R6.10.7	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.14	R7.2.17	R7.3.17	最大値	最小値	平均値	回数
22.7	19.2	9.0	6.3	6.6	7.8	27.3	6.3	17.1	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.43	0.34	0.30	0.29	0.33	0.35	0.45	0.29	0.38	12
0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.15	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.18	0.06未満	0.07	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.017			0.007		0.031	0.007	0.019	4
	0.003			0.002		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.021			0.010		0.038	0.010	0.024	4
	0.010			0.006		0.019	0.006	0.013	4
	0.004			0.003		0.007	0.003	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	6.6	7.0	12
									1
6.2	6.2	6.0	6.1	6.2	5.9	6.4	5.9	6.2	12
23.1	23.1	24.5	25.7	26.2	27.7	28.3	22.3	24.8	12
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000006	0.000001未満	0.000002	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	12
7.2	7.2	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.2	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	12
1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	12
7.6	7.6	8.0	8.3	8.5	9.1	9.2	7.3	8.1	12
5.9	5.8	5.9	6.0	5.9	6.1	6.6	5.8	6.0	12
85	86	88	91	92	93	97	83	89	12
0.40	0.70	0.62	0.90	0.80	0.58	0.90	0.27	0.54	12

【給水栓水 昭和通り】

項 目	日 付	基 準 値	R6.4.10	R6.5.13	R6.6.12	R6.7.3	R6.8.26	R6.9.10
水温	(℃)		15.3	19.8	24.4	25.3	30.9	29.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.35	0.46	0.43	0.40	0.44	0.43
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.11	0.12	0.12	0.16
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.014			0.020	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.004	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.018			0.025	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.011			0.014	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.007	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.007	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	7.4	6.9	6.8	6.9	6.5	6.7
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.3	6.4	6.2	6.3	6.1	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	28.3	25.0	24.5	24.5	22.3	22.6
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					55	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000006	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7
pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
マグネシウム	(mg/L)		1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
カルシウム	(mg/L)		9.2	8.2	8.0	8.0	7.3	7.4
硫酸イオン	(mg/L)		6.4	6.2	6.0	6.6	6.1	5.9
電気伝導率	(μS/cm)		97	89	88	88	82	84
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.43	0.54	0.56	0.68	0.59	0.51

【給水栓水 昭和通り】

R6.10.7	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.14	R7.2.17	R7.3.17	最大値	最小値	平均値	回数
25.0	19.0	10.0	8.6	8.2	11.1	30.9	8.2	19.0	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.40	0.33	0.30	0.28	0.34	0.35	0.46	0.28	0.38	12
0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.06	0.08	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.14	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.16	0.06未満	0.06	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.012			0.011		0.020	0.011	0.014	4
	0.002未満			0.004		0.004	0.002未満	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.015			0.015		0.025	0.015	0.018	4
	0.006			0.009		0.014	0.006	0.010	4
	0.003			0.004		0.005	0.003	0.004	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	6.5	7.0	12
									1
6.2	6.2	6.2	6.0	6.3	5.9	6.4	5.9	6.2	12
23.1	23.5	25.0	25.9	26.4	27.7	28.3	22.3	24.9	12
									1
									1
0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000006	0.000001未満	0.000002	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	12
7.3	7.2	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.2	7.4	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	12
1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	12
7.6	7.6	8.2	8.4	8.6	9.1	9.2	7.3	8.1	12
5.9	5.8	6.0	5.8	5.9	6.1	6.6	5.8	6.1	12
86	86	90	91	93	92	97	82	89	12
0.70	0.52	0.49	0.56	0.62	0.52	0.70	0.43	0.56	12

【給水栓水 生野屋西】

項 目	日 付	基 準 値	R6.4.10	R6.5.13	R6.6.12	R6.7.3	R6.8.26	R6.9.10
水温	(℃)		14.6	18.0	19.4	22.3	27.3	27.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.34	0.45	0.43	0.42	0.44	0.43
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.12	0.13	0.15	0.16
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.017			0.025	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002未満			0.003	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.021			0.030	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.014			0.017	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.006	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	7.4	7.0	6.8	6.9	6.6	6.7
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.3	6.4	6.3	6.4	6.2	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	28.1	25.0	24.5	24.0	22.1	22.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					56	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000007	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7
pH値		5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
マグネシウム	(mg/L)		1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
カルシウム	(mg/L)		9.1	8.2	8.0	7.8	7.2	7.3
硫酸イオン	(mg/L)		6.3	6.2	6.1	6.9	6.1	6.0
電気伝導率	(μS/cm)		97	90	87	88	82	84
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.42	0.55	0.50	0.52	0.30	0.52

【給水栓水 生野屋西】

R6.10.7	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.14	R7.2.17	R7.3.17	最大値	最小値	平均値	回数
27.0	19.5	14.0	10.3	8.2	10.0	27.5	8.2	18.2	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.40	0.33	0.31	0.29	0.33	0.35	0.45	0.29	0.38	12
0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.15	0.09	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.16	0.06未満	0.07	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.013			0.010		0.025	0.010	0.016	4
	0.002未満			0.003		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.016			0.013		0.030	0.013	0.020	4
	0.007			0.008		0.017	0.007	0.012	4
	0.003			0.003		0.005	0.003	0.004	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	6.6	7.0	12
									1
6.2	6.3	6.2	6.0	6.2	5.9	6.4	5.9	6.2	12
22.8	23.3	24.5	25.7	26.2	27.4	28.1	22.1	24.7	12
									1
									1
0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000007	0.000001未満	0.000002	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	12
7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.2	7.3	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	12
1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	12
7.5	7.5	8.0	8.3	8.5	9.0	9.1	7.2	8.0	12
5.9	5.9	6.1	6.0	6.0	6.2	6.9	5.9	6.1	12
85	86	88	90	92	92	97	82	88	12
0.46	0.59	0.43	0.55	0.54	0.62	0.62	0.30	0.50	12

【給水栓水 江の浦】

項 目	日 付	基 準 値	R6.4.10	R6.5.13	R6.6.12	R6.7.3	R6.8.26	R6.9.10
水温	(℃)		16.5	19.4	24.9	24.4	29.2	27.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下					0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下					0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.35	0.45	0.44	0.42	0.44	0.44
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下					0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下					0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下					0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06	0.12	0.13	0.17	0.22
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.016			0.026	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.005	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.020			0.032	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.013			0.018	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.006	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.005	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下					0.01未満	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下					0.011	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	7.4	7.0	6.8	6.9	6.7	6.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下					0.001未満	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.3	6.4	6.3	6.5	6.4	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	28.1	25.0	24.8	24.0	22.1	22.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下					56	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下					0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000002	0.000002	0.000007	0.000002	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下					0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下					0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8
pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1
マグネシウム	(mg/L)		1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
カルシウム	(mg/L)		9.1	8.2	8.1	7.8	7.2	7.3
硫酸イオン	(mg/L)		6.3	6.1	6.0	6.9	6.1	6.0
電気伝導率	(μS/cm)		97	89	88	88	83	84
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.45	0.59	0.24	0.61	0.58	0.34

【給水栓水 江の浦】

R6.10.7	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.14	R7.2.17	R7.3.17	最大値	最小値	平均値	回数
25.5	19.8	12.3	12.0	9.4	12.0	29.2	9.4	19.4	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
									1
									1
									1
									1
									1
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.43	0.34	0.31	0.28	0.33	0.35	0.45	0.28	0.38	12
0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	12
									1
									1
									1
									1
									1
									1
									1
0.18	0.10	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.22	0.06未満	0.09	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.014			0.012		0.026	0.012	0.017	4
	0.002			0.005		0.005	0.002	0.004	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.018			0.016		0.032	0.016	0.022	4
	0.008			0.010		0.018	0.008	0.012	4
	0.004			0.004		0.006	0.004	0.005	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
									1
									1
									1
									1
6.9	7.0	7.1	7.1	7.3	7.4	7.4	6.7	7.0	12
									1
6.2	6.4	6.1	6.0	6.2	5.8	6.5	5.8	6.3	12
23.1	23.5	24.5	25.7	26.4	27.4	28.1	22.1	24.7	12
									1
									1
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001	0.000007	0.000001未満	0.000002	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
									1
									1
0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.7	12
7.3	7.2	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.2	7.4	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1	12
1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	12
7.6	7.6	8.0	8.3	8.6	9.0	9.1	7.2	8.1	12
5.8	5.9	6.0	5.8	5.9	6.0	6.9	5.8	6.1	12
85	87	88	90	93	93	97	83	89	12
0.27	0.65	0.57	0.72	0.58	0.40	0.72	0.24	0.50	12

②下谷浄水場系水質検査

【下谷浄水場 原水（伏流水）】

項 目	日 付	基 準 値	R6.4.10	R6.5.13	R6.6.12	R6.7.3	R6.8.26	R6.9.10
水温	(℃)		12.5	15.0	16.2	17.5	22.0	21.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	7	14	13	12	82	16
大腸菌		検出されないこと	陽性 (1.0)	陽性 (5.2)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)	陰性 (<1)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.72	0.80	0.58	0.61	0.51	0.50
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.16	0.16	0.15	0.14	0.16	0.16
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.2	5.8	6.4	5.6	7.1	6.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.9	3.6	3.5	3.2	3.5	3.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	33.4	30.0	31.9	30.0	34.1	31.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3未満	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.7	1.4	0.7	0.8	1.0	0.8
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1	0.2	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.9	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.1	1.2	1.1	1.3	1.3
カルシウム	(mg/L)		11.4	10.2	10.8	10.2	11.5	10.4
硫酸イオン	(mg/L)		6.5	5.8	6.0	5.8	6.4	6.3
電気伝導率	(μS/cm)		101	92	98	91	106	99
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	0	0
残留塩素	(mg/L)							

【下谷浄水場 原水（伏流水）】

R6.10.7	R6.11.26	R6.12.16	R7.1.14	R7.2.17	R7.3.17	最大値	最小値	平均値	回数
19.0	12.8	10.0	8.0	8.0	9.0	22.0	8.0	14.3	12
28	38	6	4	6	7	82	4	19	12
陽性（4.1）	陽性（7.4）	陰性（<1）	陽性（5.2）	陰性（<1）	陰性（<1）				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
	0.00005未満								1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.63	0.57	0.56	0.51	0.55	0.54	0.80	0.50	0.59	12
0.17	0.18	0.20	0.22	0.24	0.21	0.24	0.14	0.18	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.04	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.04	0.01未満	0.01未満	12
0.04	0.03	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.04	0.01未満	0.01未満	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
7.0	7.1	7.4	7.7	8.0	7.4	8.0	5.6	6.9	12
0.004	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004	0.001未満	0.001未満	12
3.4	3.5	3.5	3.7	6.4	4.5	6.4	3.2	3.8	12
34.1	31.1	32.7	34.2	38.9	36.7	38.9	30.0	33.2	12
	79								1
	0.02未満								1
	0.000001未満								1
	0.000001未満								1
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
0.6	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4	0.6	0.3未満	0.3未満	12
7.1	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.0	7.2	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
1.5	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.3	1.5	0.5未満	0.8	12
0.5	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.5	0.1未満	0.1	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.2	0.9	1.0	12
1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.5	1.1	1.3	12
11.5	10.3	10.8	11.4	13.1	12.4	13.1	10.2	11.2	12
6.6	7.0	7.2	7.2	7.2	6.8	7.2	5.8	6.6	12
105	98	103	108	120	107	120	91	102	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

【下谷浄水場 原水（表流水）】

項 目	日 付	基 準 値	R6.4.10	R6.5.13	R6.6.12	R6.7.3	R6.8.26	R6.9.10
水温	(℃)		12.4	15.5	18.5	17.8	24.5	22.3
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	190	500	140	120	800	830
大腸菌		検出されないこと	陽性 (27.9)	陽性 (69.7)	陽性 (45.7)	陽性 (58.3)	陽性 (290.9)	陽性 (67.0)
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.71	0.90	0.65	0.69	0.63	0.59
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.13	0.09	0.14	0.09	0.19	0.17
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.02	0.08	0.02	0.03	0.03	0.03
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.02	0.07	0.02	0.02	0.03	0.03
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.0	4.7	6.6	5.1	7.3	7.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.005	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.6	3.1	3.4	3.1	3.5	3.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	24.4	18.7	26.1	21.1	30.2	27.8
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.9	0.4	0.5	0.6	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.5	7.2	7.5	7.5
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	1.7	4.4	1.6	1.8	2.5	1.6
濁度	(度)	2度以下	0.5	2.7	0.8	0.9	0.9	0.9
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.9	0.9	1.0	0.9	1.2	1.1
マグネシウム	(mg/L)		1.2	0.9	1.3	1.0	1.4	1.3
カルシウム	(mg/L)		7.8	6.0	8.3	6.8	9.8	9.0
硫酸イオン	(mg/L)		5.9	5.0	5.7	5.3	6.3	6.3
電気伝導率	(μS/cm)		82	65	88	72	99	94
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)		0	0	0	0	10	0
残留塩素	(mg/L)							

【下谷浄水場 原水（表流水）】

R6.10.7	R6.11.26	R6.12.16	R7.1.14	R7.2.17	R7.3.17	最大値	最小値	平均値	回数
20.2	14.8	9.0	7.7	7.5	8.5	24.5	7.5	14.9	12
3,200	370	58	46	88	280	3,200	46	552	12
陽性（1119.9）	陽性（77.6）	陽性（96.0）	陽性（686.7）	陽性（3.0）	陽性（13.4）				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
	0.00005未満								1
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.006	0.002	0.004	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.79	0.59	0.56	0.50	0.53	0.54	0.90	0.50	0.64	12
0.17	0.20	0.23	0.26	0.29	0.21	0.29	0.09	0.18	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
	0.0002未満								1
	0.005未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
	0.001未満								1
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
0.22	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.22	0.01未満	0.04	12
0.25	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.25	0.01未満	0.04	12
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	12
6.6	7.4	7.7	8.1	8.3	7.2	8.3	4.7	6.9	12
0.015	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.015	0.001未満	0.003	12
3.3	3.5	3.5	3.6	4.2	4.5	4.5	3.1	3.6	12
27.6	29.5	30.5	32.0	33.2	32.2	33.2	18.7	27.8	12
	7.7								1
	0.02未満								1
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
	0.002未満								1
	0.0005未満								1
1.8	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1.0	1.8	0.3未満	0.5	12
7.4	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.2	7.5	12
藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
8.8	1.0	0.9	0.7	0.8	2.8	8.8	0.7	2.4	12
9.6	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1	0.4	9.6	0.1未満	1.4	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	0.9	1.0	12
1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.9	1.3	12
8.9	9.5	9.9	10.5	11.0	10.6	11.0	6.0	9.0	12
5.9	6.9	6.9	7.1	7.0	6.3	7.1	5.0	6.2	12
90	98	101	105	109	99	109	65	92	12
10	10	0	0	0	0	10	0	3	12

【給水栓水 米川出張所】

項 目	日 付	基 準 値	R6.4.10	R6.5.13	R6.6.12	R6.7.3	R6.8.26	R6.9.10
水温	(℃)		15.0	19.2	21.0	24.2	30.0	28.0
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.76	0.62	0.49	0.58	0.34	0.44
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.17	0.16	0.17	0.14	0.18	0.15
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.005			0.006	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.003	
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.002			0.003	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.011			0.014	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.002	
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.005	
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.011	0.016	0.013	0.015	0.011	0.011
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.006	0.007	0.005	0.008	0.006	0.008
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	6.5	6.8	6.7	5.9	7.4	7.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.6	4.2	3.9	3.4	3.9	3.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	32.7	34.7	31.7	30.3	34.7	32.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		75			76	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満	
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	0.3未満	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5	7.3	7.5	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2
マグネシウム	(mg/L)		1.1	1.2	1.1	1.0	1.2	1.2
カルシウム	(mg/L)		11.3	11.9	10.9	10.5	11.9	11.1
硫酸イオン	(mg/L)		6.5	6.8	6.1	5.6	6.7	6.5
電気伝導率	(μS/cm)		101	105	98	93	108	104
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)		0.60	0.71	0.77	0.64	0.49	0.65

【給水栓水 米川出張所】

R6.10.7	R6.11.26	R6.12.16	R7.1.14	R7.2.17	R7.3.17	最大値	最小値	平均値	回数
25.0	14.7	6.3	5.0	5.2	8.5	30.0	5.0	16.8	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				12
0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	12
	0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	12
0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	12
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.47	0.56	0.53	0.48	0.55	0.55	0.76	0.34	0.53	12
0.17	0.18	0.20	0.22	0.24	0.23	0.24	0.14	0.18	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.001			0.002		0.006	0.001	0.004	4
	0.002未満			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.001		0.003	0.001	0.002	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.005			0.005		0.014	0.005	0.009	4
	0.002未満			0.002未満		0.003	0.002未満	0.002未満	4
	0.002			0.002		0.005	0.002	0.003	4
	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
0.009	0.007	0.006	0.005未満	0.006	0.007	0.016	0.005未満	0.009	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12
0.008	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.008	0.005未満	0.005未満	12
7.7	7.4	7.6	7.9	8.3	8.2	8.3	5.9	7.3	12
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12
4.0	3.7	4.0	4.2	9.3	5.0	9.3	3.4	4.5	12
37.6	32.6	32.8	34.1	42.1	38.0	42.1	30.3	34.5	12
	80			94		94	75	81	4
	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	12
	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	12
7.4	7.6	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.3	7.6	12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				12
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.2	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.2	0.9	1.0	12
1.5	1.3	1.3	1.3	1.5	1.4	1.5	1.0	1.3	12
12.6	10.9	11.0	11.5	14.4	12.9	14.4	10.5	11.7	12
7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	5.6	6.9	12
115	104	105	109	130	114	130	93	107	12
0.45	0.55	0.69	0.77	0.77	0.66	0.77	0.45	0.65	12

③その他の水質検査

【末武川ダム 湖水】

項 目	日 付	基 準 値	R6.4.10	R6.5.13	R6.6.12	R6.7.3	R6.8.26	R6.9.10
水温	(℃)		16.0	19.7	23.8	25.0	30.0	28.8
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	57	83	81	380	1,100	1,000
大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001			0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.006	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.21	0.23	0.02未満	0.11	0.02未満	0.02未満
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.07			0.03	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.06			0.02	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	5.5	5.5	5.3	4.6	5.8	5.6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.008			0.004	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.6	3.5	3.5	2.9	3.4	3.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	23.9	29.2	22.5	24.6	22.3	21.6
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000011	0.000024	0.000017	0.000051	0.000022
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	1.9	1.9	2.1	2.4	1.8	1.8
pH値		5.8以上8.6以下	9.4	9.3	9.5	8.7	9.5	9.0
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	(度)	5度以下	4.6	9.1	4.8	8.2	3.7	4.0
濁度	(度)	2度以下	8.1	4.2	1.7	3.2	2.6	1.8
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		1.0	1.3	1.0	1.2	1.0	1.0
マグネシウム	(mg/L)		1.2	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0
カルシウム	(mg/L)		7.6	9.7	7.2	8.2	7.1	7.0
硫酸イオン	(mg/L)		5.9	6.7	5.4	5.7	5.3	5.0
電気伝導率	(μS/cm)		79	89	76	75	77	74
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)							

【末武川ダム 湖水】

R6.10.7	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.14	R7.2.17	R7.3.17	最大値	最小値	平均値	回数
25.0	17.8	12.5	9.3	7.5	8.5	30.0	7.5	18.7	12
2,300	110	56	24	30	12	2,300	12	436	12
陽性	陽性	陽性	陰性	陰性	陽性				12
0.0003未満	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	5
0.00005未満									1
0.001未満	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	5
0.001未満	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	5
0.001	0.001			0.001		0.001	0.001	0.001	5
0.002未満	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	5
0.004未満	0.004未満	0.010	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.010	0.004未満	0.004未満	12
0.001未満	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	5
0.04	0.29	0.30	0.28	0.32	0.24	0.32	0.02未満	0.17	12
0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	12
0.02未満	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	5
0.0002未満									1
0.005未満									1
0.001未満									1
0.001未満									1
0.001未満									1
0.001未満									1
0.001未満									1
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
0.005未満	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	5
0.01	0.02			0.02		0.07	0.01	0.03	5
0.01	0.03			0.07		0.07	0.01	0.04	5
0.005未満	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	5
5.5	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.3	4.6	5.6	12
0.004	0.007			0.063		0.063	0.004	0.017	5
3.1	3.0	3.2	3.4	3.4	3.6	3.6	2.9	3.3	12
21.6	22.6	23.8	24.8	25.9	27.2	29.2	21.6	24.2	12
52									1
0.02未満									1
0.000019	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000001未満	0.000051	0.000001未満	0.000012	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	12
0.002未満									1
0.0005未満									1
1.7	1.4	1.2	1.2	1.1	1.3	2.4	1.1	1.7	12
8.0	7.5	7.4	7.4	7.5	8.0	9.5	7.4	8.4	12
藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
4.6	4.3	3.5	2.9	2.5	2.6	9.1	2.5	4.6	12
1.9	1.6	1.3	1.5	1.5	1.7	8.1	1.3	2.6	12
0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	12
1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	12
1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1	12
7.0	7.4	7.7	8.1	8.4	8.9	9.7	7.0	7.9	12
5.0	5.2	5.4	5.5	5.3	5.7	6.7	5.0	5.5	12
73	76	79	82	85	86	89	73	79	12

【温見ダム 湖水】

項 目	日 付	基 準 値	R6.4.10	R6.5.13	R6.6.12	R6.7.3	R6.8.26	R6.9.10
水温	(℃)		15.5	19.0	26.2	28.0	31.0	28.5
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下	54	160	210	470	340	570
大腸菌		検出されないこと	陽性	陽性	陰性	陽性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.02未満	0.02	0.02未満	0.05	0.02未満	0.02未満
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.05	0.06	0.06	0.05未満	0.06	0.06
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.02未満			0.02未満	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		0.05			0.04	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下		0.09			0.06	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.005未満			0.005未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	4.2	4.6	4.6	3.2	5.5	4.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下		0.012			0.009	
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	2.8	3.0	3.2	2.0	3.1	2.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	17.5	18.8	18.8	14.0	18.8	15.9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	0.001789	0.000003	0.000003	0.000044	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下	2.6	4.8	3.5	2.3	3.9	3.1
pH値		5.8以上8.6以下	9.8	10.0	9.9	9.3	10.0	9.3
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと	藻臭	藻・カビ臭	魚臭	藻・藻臭	藻臭	藻臭
色度	(度)	5度以下	7.8	9.1	9.3	11.5	4.5	10.0
濁度	(度)	2度以下	8.4	7.0	3.1	5.0	12.1	4.0
アンモニア態窒素	(mg/L)		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
カリウム	(mg/L)		0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	1.2
マグネシウム	(mg/L)		0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	0.7
カルシウム	(mg/L)		5.7	6.2	6.2	4.6	6.2	5.2
硫酸イオン	(mg/L)		4.3	4.3	4.3	3.2	4.3	3.9
電気伝導率	(μS/cm)		61	70	70	48	76	55
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)							

【温見ダム 湖水】

R6.10.7	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.14	R7.2.17	R7.3.17	最大値	最小値	平均値	回数
23.7	16.0	9.3	6.2	5.1	9.0	31.0	5.1	18.1	12
400	420	120	60	150	86	570	54	253	12
陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性				12
0.0003未満	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	5
0.00005未満									1
0.001未満	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	5
0.001未満	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	5
0.001未満	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	5
0.002未満	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	5
0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004	0.004未満	0.004未満	12
0.001未満	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	5
0.02未満	0.02未満	0.08	0.09	0.16	0.14	0.16	0.02未満	0.05	12
0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05未満	0.05	12
0.02未満	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	5
0.0002未満									1
0.005未満									1
0.001未満									1
0.001未満									1
0.001未満									1
0.001未満									1
0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	12
0.005未満	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	5
0.02	0.02			0.01		0.05	0.01	0.03	5
0.05	0.05			0.23		0.23	0.05	0.10	5
0.005未満	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	5
5.2	4.7	5.4	5.8	5.9	5.8	5.9	3.2	4.9	12
0.005	0.013			0.364		0.364	0.005	0.081	5
3.1	2.8	3.2	3.5	3.7	3.7	3.7	2.0	2.9	12
18.5	18.3	21.2	23.1	23.5	23.1	23.5	14.0	19.3	12
56									1
0.02未満									1
0.000001	0.000001未満	0.000003	0.000014	0.000005	0.000001	0.001789	0.000001未満	0.000155	12
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	12
0.002未満									1
0.0005未満									1
1.9	2.0	1.5	1.4	1.3	2.2	4.8	1.3	2.5	12
8.6	8.8	7.2	7.2	7.4	8.6	10.0	7.2	8.8	12
藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭				12
5.3	7.6	4.6	5.3	3.0	4.4	11.5	3.0	6.9	12
2.0	4.1	3.0	5.5	4.6	5.7	12.1	2.0	5.4	12
0.02未満	0.02未満	0.05	0.20	0.18	0.02未満	0.20	0.02未満	0.04	12
1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	0.9	1.1	12
0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.0	1.1	0.6	0.8	12
6.1	6.0	7.0	7.6	7.6	7.6	7.6	4.6	6.3	12
4.6	4.2	4.4	4.2	4.3	4.9	4.9	3.2	4.2	12
66	63	72	80	81	75	81	48	68	12

【大海町水源地 1号井】

項 目	日 付	基 準 値						
水温	(℃)							
一般細菌	(個/ml)	100個/ml以下						
大腸菌		検出されないこと						
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下						
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下						
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下						
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下						
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下						
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下						
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下						
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下						
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下						
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下						
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下						
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下						
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下						
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下						
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下						
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下						
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下						
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下						
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下						
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下						
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下						
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下						
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下						
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下						
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下						
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下						
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下						
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下						
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下						
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下						
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下						
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	(mg/L)	3mg/L以下						
pH値		5.8以上8.6以下						
味		異常でないこと						
臭気		異常でないこと						
色度	(度)	5度以下						
濁度	(度)	2度以下						
アンモニア態窒素	(mg/L)							
カリウム	(mg/L)							
マグネシウム	(mg/L)							
カルシウム	(mg/L)							
硫酸イオン	(mg/L)							
電気伝導率	(μS/cm)							
ウェルシュ菌芽胞	(個/100ml)							
残留塩素	(mg/L)							

【大海町水源地 1号井】

R6.10.7						最大値	最小値	平均値	回数
21.4									1
40									1
陰性									1
0.0003未満									1
0.00005未満									1
0.001未満									1
0.001未満									1
0.001未満									1
0.002未満									1
0.004未満									1
0.001未満									1
1.04									1
0.15									1
0.03									1
0.0002未満									1
0.005未満									1
0.001未満									1
0.001未満									1
0.001未満									1
0.001未満									1
0.001未満									1
0.06未満									1
0.005未満									1
0.01未満									1
0.01									1
0.005未満									1
10.3									1
0.001未満									1
11.8									1
69.7									1
134									1
0.02未満									1
0.000001未満									1
0.000001未満									1
0.002未満									1
0.0005未満									1
0.3未満									1
6.8									1
異常なし									1
0.5未満									1
0.1未満									1
0.02未満									1
2.1									1
2.5									1
23.8									1
24.7									1
201									1

(2) 毎日検査 (残留塩素)

上水道

月			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
採水場所等								
御屋敷山	浄水池	最高	0.67	0.70	0.76	0.80	0.76	0.74
		最低	0.52	0.54	0.61	0.65	0.65	0.57
		平均	0.60	0.64	0.69	0.71	0.69	0.68
	東陽	最高	0.34	0.30	0.40	0.42	0.42	0.40
		最低	0.16	0.16	0.16	0.18	0.20	0.20
		平均	0.22	0.22	0.28	0.29	0.32	0.30
	昭和町	最高	0.46	0.46	0.50	0.50	0.50	0.54
		最低	0.24	0.22	0.24	0.22	0.24	0.22
		平均	0.31	0.31	0.35	0.34	0.37	0.35
	山根・鳥越	最高	0.40	0.30	0.36	0.36	0.38	0.40
		最低	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
		平均	0.27	0.26	0.28	0.29	0.28	0.28
	深浦	最高	0.46	0.40	0.44	0.44	0.44	0.42
		最低	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24	0.22
		平均	0.34	0.29	0.32	0.36	0.33	0.34
	山手町	最高	0.40	0.36	0.36	0.38	0.42	0.42
		最低	0.30	0.26	0.28	0.30	0.24	0.26
		平均	0.34	0.32	0.33	0.35	0.34	0.38
	高垣団地	最高	0.38	0.38	0.40	0.48	0.48	0.46
		最低	0.24	0.26	0.24	0.22	0.32	0.28
		平均	0.33	0.32	0.31	0.36	0.36	0.35
	切山	最高	0.30	0.28	0.26	0.38	0.36	0.30
		最低	0.24	0.22	0.18	0.26	0.26	0.24
		平均	0.27	0.25	0.24	0.33	0.32	0.27

簡易水道

米川	菅沢	最高	0.52	0.48	0.44	0.40	0.40	0.40
		最低	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
		平均	0.39	0.38	0.37	0.34	0.33	0.34
	下谷	最高	0.84	0.82	0.70	0.72	0.68	0.66
		最低	0.58	0.42	0.42	0.36	0.30	0.42
		平均	0.65	0.63	0.53	0.48	0.43	0.58

(mg/L)

10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	年 間
0.75	0.78	0.76	0.78	0.84	0.82	0.84
0.59	0.64	0.66	0.65	0.64	0.64	0.52
0.67	0.70	0.71	0.71	0.73	0.70	0.69
0.50	0.44	0.42	0.58	0.58	0.52	0.58
0.16	0.20	0.28	0.30	0.36	0.36	0.16
0.25	0.28	0.34	0.39	0.44	0.42	0.31
0.52	0.50	0.48	0.46	0.48	0.50	0.54
0.22	0.26	0.22	0.22	0.22	0.24	0.22
0.32	0.36	0.34	0.33	0.35	0.40	0.35
0.44	0.40	0.50	0.50	0.56	0.56	0.56
0.22	0.24	0.26	0.32	0.22	0.32	0.22
0.26	0.30	0.35	0.37	0.43	0.42	0.31
0.44	0.50	0.52	0.58	0.66	0.66	0.66
0.22	0.22	0.30	0.38	0.46	0.42	0.22
0.30	0.35	0.41	0.46	0.55	0.56	0.38
0.50	0.50	0.46	0.52	0.58	0.56	0.58
0.28	0.26	0.36	0.38	0.42	0.48	0.24
0.38	0.45	0.42	0.47	0.52	0.52	0.40
0.44	0.40	0.44	0.50	0.52	0.56	0.56
0.22	0.26	0.32	0.36	0.38	0.42	0.22
0.29	0.33	0.37	0.40	0.46	0.44	0.36
0.30	0.38	0.48	0.52	0.58	0.58	0.58
0.20	0.22	0.34	0.42	0.50	0.52	0.18
0.24	0.30	0.39	0.46	0.54	0.54	0.35

0.38	0.40	0.48	0.50	0.48	0.44	0.52
0.30	0.28	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28
0.32	0.33	0.36	0.39	0.37	0.35	0.35
0.70	0.70	0.68	0.86	0.78	0.78	0.86
0.30	0.34	0.48	0.58	0.56	0.50	0.30
0.51	0.54	0.59	0.70	0.69	0.62	0.58

3. 水質管理上留意すべき項目等

(1) 水質管理目標設定項目検査・要検討項目検査・その他項目検査

【御屋敷山浄水場系】

項目等	採水場所	御屋敷山浄水場 原水	給水栓水 生野屋西	御屋敷山浄水場 原水	給水栓水 生野屋西	給水栓水 生野屋西	目標値
採水年月日		R6.10.29	R6.10.29	R6.11.20	R6.11.20	R6.12.2	—
気温 (℃)		19.2	—	18.2	—	—	—
水温 (℃)		19.7	20.9	17.6	19.5	17.1	—
水質管理目標設定項目検査							
アゾ及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	アゾの量に関して、0.02mg/L以下
ナフ及びその化合物	(mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	ナフの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ニカル及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	ニカルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	—	0.004mg/L以下
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	0.4mg/L以下
フルオロゲン（2-フルオロゲン）	(mg/L)	—	—	0.008 未満	0.008 未満	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトリル	(mg/L)	—	0.002	—	—	—	0.01mg/L以下（暫定）
抱水クロール	(mg/L)	—	0.005	—	—	—	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載	別紙掲載※	別紙掲載	別紙掲載※	別紙掲載※	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.27	—	—	—	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	23.8	23.8	—	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
マカ及びその化合物	(mg/L)	0.051	0.001 未満	—	—	—	マカ及びその化合物の量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	3.1	3.6	—	—	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	0.02mg/L以下
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	4.6	2.0	—	—	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		2	1 未満	—	—	—	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	64	64	—	—	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	(度)	1.4	0.1 未満	—	—	—	1度以下
pH値		7.4	7.3	—	—	—	7.5程度
腐食性（ラングリア指数）		-1.8	-1.9	—	—	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	(個/ml)	—	0	—	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	0.1mg/L以下
ポリニウム及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.03	—	—	—	ポリニウムの量に関して、0.1mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタノイル酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	—	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタノイル酸（PFOA）の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査							
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
バリウム及びその化合物	(mg/L)	0.004	0.003	—	—	—	0.7mg/L以下
トリブレン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	0.07mg/L以下
アクリルアミド	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	—	—	—	0.0005mg/L以下
アクリル酸	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
塩化ビニル	(mg/L)	—	—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
N,N-ジメチルアニリン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
ニフェノール	(mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—
ビスフェノールA	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	—	—	—	0.3mg/L以下（暫定）
フルオロゲン（n-ブチル）	(mg/L)	—	—	0.001 未満	0.001 未満	—	0.01mg/L以下
フルオロゲン（n-ペンチル）	(mg/L)	—	—	0.05 未満	0.05 未満	—	0.5mg/L以下
シロキサン-LR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—	0.0008mg/L以下（暫定）
ブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—	—
ブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—	—
ジブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—	—
ブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—	—
ジブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—	—
トリブチル酢酸	(mg/L)	—	0.002 未満	—	—	—	—
トリクロロアセトリル	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	—	—
ブチルアセトリル	(mg/L)	—	0.001 未満	—	—	—	—
ジブチルアセトリル	(mg/L)	—	0.006 未満	—	—	—	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	0.4mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—
その他項目検査							
メチルシロキサン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
シロキサン-RR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—	—
シロキサン-YR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—	—

※ 御屋敷山浄水場浄水池水で実施

【下谷浄水場系】

項目等	採水場所	下谷浄水場	下谷浄水場	給水栓水	下谷浄水場	下谷浄水場	給水栓水	給水栓水	目標値
	原水（伏流水）	原水（表流水）	米川出張所	原水（伏流水）	原水（表流水）	米川出張所	米川出張所	米川出張所	
採水年月日	R6.10.29	R6.10.29	R6.10.29	R6.11.20	R6.11.20	R6.11.20	R6.12.2		—
気温（℃）	17.0	—	—	10.5	—	—	—	—	—
水温（℃）	17.0	17.4	18.5	13.3	13.2	16.8	11.2	—	—
水質管理目標設定項目検査									
アゾ及びその化合物	(mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—	アゾの量に関して、0.02mg/L以下
ナフ及びその化合物	(mg/L)	0.0008	0.0004	0.0004	—	—	—	—	ナフの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）
ニカル及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	ニカルの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	—	—	—	—	0.004mg/L以下
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.4mg/L以下
フル酸ジ（2-エチルヘキシル）	(mg/L)	—	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	0.6mg/L以下
ジクロロアセトリル	(mg/L)	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	0.01mg/L以下（暫定）
抱水クロール	(mg/L)	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	0.02mg/L以下（暫定）
農薬類		別紙掲載							検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	—	0.44	—	—	—	—	1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	(mg/L)	34.5	31.2	34.6	—	—	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
マカ及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001	0.001 未満	—	—	—	—	マカの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	6.5	2.0	3.3	—	—	—	—	20mg/L以下
1,1,1-トリクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.3mg/L以下
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.02mg/L以下
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	(mg/L)	1.7	1.9	1.1	—	—	—	—	3mg/L以下
臭気強度（TON）		1 未満	3	1 未満	—	—	—	—	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	83	82	84	—	—	—	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	（度）	0.1	0.5	0.1 未満	—	—	—	—	1度以下
pH値		7.2	7.7	7.5	—	—	—	—	7.5程度
腐食性（ラングリア指数）		-1.7	-1.3	-1.3	—	—	—	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	（個/ml）	—	—	7	—	—	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.1mg/L以下
ポリニウム及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.02	0.01 未満	—	—	—	—	ポリニウムの量に関して、0.1mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルオロ酸（PFOS）及びヘキサフルオロデカフルオロ酸（PFOA）	(mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	—	—	—	—	ヘキサフルオロオクタフルオロ酸（PFOS）及びヘキサフルオロデカフルオロ酸（PFOA）の量の和として0.000005mg/L以下（暫定）
要検討項目検査									
銀及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	—
バリウム及びその化合物	(mg/L)	0.004	0.005	0.003	—	—	—	—	0.7mg/L以下
トリブレン及びその化合物	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.07mg/L以下
アクリルアミド	(mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	—	—	—	—	0.0005mg/L以下
アクリル酸	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	—
ヒドロキノン	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	0.00004 未満	0.0004mg/L以下（暫定）
塩化ビニル	(mg/L)	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.002mg/L以下
N,N-ジメチルアニリン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	—
ニコフェノール	(mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—	0.3mg/L以下（暫定）
ビスフェノールA	(mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	—	—	—	—	0.1mg/L以下（暫定）
フル酸ジ（n-ブチル）	(mg/L)	—	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	—	0.01mg/L以下
フル酸ブチルヘキシル	(mg/L)	—	—	—	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	—	0.5mg/L以下
シロキサン-LR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—	—	0.0008mg/L以下（暫定）
プロピオン酸	(mg/L)	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—
プロピルプロピオン酸	(mg/L)	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—
ジプロピルプロピオン酸	(mg/L)	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—
プロピル酸	(mg/L)	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—
ジプロピル酸	(mg/L)	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—
トリプロピル酸	(mg/L)	—	—	0.002 未満	—	—	—	—	—
トリクロロアセトリル	(mg/L)	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
プロピルトリクロロアセトリル	(mg/L)	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
ジプロピルアセトリル	(mg/L)	—	—	0.006 未満	—	—	—	—	0.06mg/L以下
アセトアルデヒド	(mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—	—
キシレン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	0.4mg/L以下
ヘキサフルオロオクタフルオロ酸（PFHxS）	(mg/L)	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—	—
その他項目検査									
ヘキサメチルシラン	(mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	—
シロキサン-RR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—	—	—
シロキサン-YR	(mg/L)	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	—	—	—	—	—

《農薬類検査結果》

【御屋敷山浄水場 原水】

採水年月日			R6.5.20	R6.6.24	R6.7.22	R6.8.20	R6.9.24	目標値
項目								
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエピン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシジメト (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カスサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノGRAMIN (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメフロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	0.000001未満	—	0.000001未満	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	シウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	シクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	シクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	シクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダノメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	—	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	デルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

採水年月日		R6.5.20	R6.6.24	R6.7.22	R6.8.20	R6.9.24	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムソン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンゾピシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン (ベスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコブロップ (MCPP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メフロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチフロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	デブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	フロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスルフロンエチル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【御屋敷山浄水場 浄水池水】

採水年月日			R6.5.20	R6.6.24	R6.7.22	R6.8.20	R6.9.24	目標値
項目								
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエピン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシジメト (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カスサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.00006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.00003
対031	キノGRAMIN (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメフロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	シウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	シクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	シクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	シクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダノメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	—	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	デルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロロホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

【御屋敷山浄水場 浄水池水】

採水年月日		R6.5.20	R6.6.24	R6.7.22	R6.8.20	R6.9.24	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムソン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンゾピシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン (ベスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコブロップ (MCPP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メフロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチフロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	デブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	フロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスルフロンエチル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【下谷浄水場 原水（伏流水）】

採水年月日			R6.5.20	R6.6.24	R6.7.22	R6.8.20	R6.9.24	目標値
項目								
対001	1,3-ジクロロプロベン（D-D）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラボン）	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス（IBP）	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシジメト（有機銅）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カズサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノGRAMIN（ACN）	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメフロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	(mg/L)	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	シウロン（DCMU）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	シクロベニル（DBN）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	シクロルボス（DDVP）	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	シクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダノメット、メタム（カーバム）及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	—	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	デルブカルブ（MBPMC）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロロホン（DEP）	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

【下谷浄水場 原水（伏流水）】

採水年月日		R6.5.20	R6.6.24	R6.7.22	R6.8.20	R6.9.24	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	バラコート (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラソレート） (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP） (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノブカルブ（BPMC） (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムソン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP） (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP） (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンゾピシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン） (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン） (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコブロップ（MCPP） (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP） (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メフロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチフロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	デブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	フロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソルスルフロンエチル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【下谷浄水場 原水（表流水）】

採水年月日			R6.5.20	R6.6.24	R6.7.22	R6.8.20	R6.9.24	目標値
項目								
対001	1,3-ジクロロプロベン（D-D）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA（ダラボン）	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D（2,4-PA）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ（MIPC）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン（IPT）	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス（IBP）	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン（ベンゾエピン）	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシジメ（有機銅）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カスサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル（NAC）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノGRAMIN（ACN）	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメフロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン（CNP）	(mg/L)	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル（TPN）	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス（CYAP）	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	シウロン（DCMU）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	シクロベニル（DBN）	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	シクロルボス（DDVP）	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	シクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン（エチルチオメトン）	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 （二硫化炭素として）
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン（CAT）	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダノメット、メタム（カーバム）及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	—	0.0001未満	0.01 （メチルイソチオシアネートとして）
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	デフリルトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	デルブカルブ（MBPMC）	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン（DEP）	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

【下谷浄水場 原水（表流水）】

採水年月日		R6.5.20	R6.6.24	R6.7.22	R6.8.20	R6.9.24	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ビラクニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート（ピラソレート） (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン（MEP） (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノバカルブ（BPMC） (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムソン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン（MPP） (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート（PAP） (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンゾピシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン（ベスロジン） (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレセート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン（マラソン） (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコブロップ（MCPP） (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン（DMTP） (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メフロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチフロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	デブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	フロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソスルフロニエチル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

《農薬類検査結果》

【下谷浄水場系 給水栓水 米川出張所】

採水年月日			R6.5.20	R6.6.24	R6.7.22	R6.8.20	R6.9.24	目標値
項目								
対001	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	0.0005未満	0.05
対002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対004	EPN	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対005	MCPA	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対006	アシュラム	(mg/L)	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.9
対007	アセフェート	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対008	アトラジン	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対009	アニロホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対010	アミトラズ	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対011	アラクロール	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対012	イソキサチオン	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対013	イソフェンホス	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対014	イソプロカルブ (MIPC)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対016	イブフェンカルバゾン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対017	イブロベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対018	イミノクタジン	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対019	インダノファン	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対022	エンドスルファン (ベンゾエピン)	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対024	オキシジメト (有機銅)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対025	オリサストロビン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対026	カスサホス	(mg/L)	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満	0.0006
対027	カフェンストール	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対028	カルタップ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対030	カルボフラン	(mg/L)	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満	0.0003
対031	キノGRAMIN (ACN)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対032	キャプタン	(mg/L)	—	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.3
対033	クミルロン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対034	グリホサート	(mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
対035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対036	クロメフロップ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対037	クロルニトロフェン (CNP)	(mg/L)	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.0001
対038	クロルピリホス	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対040	シアナジン	(mg/L)	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	0.001
対041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対042	シウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対043	シクロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対044	シクロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.00008未満	0.008
対045	シクワット	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対047	ジチオカルバメート系農薬	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005 (二硫化炭素として)
対048	ジチオビル	(mg/L)	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.00009未満	0.009
対049	シハロホップブチル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対051	ジメタメトリン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対053	シメトリン	(mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対054	ダイアジノン	(mg/L)	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	0.003
対055	ダイムロン	(mg/L)	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.8
対056	ダノメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート	(mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	—	0.0001未満	0.01 (メチルイソチオシアネートとして)
対057	チアジニル	(mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対058	チウラム	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対059	チオジカルブ	(mg/L)	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.0008未満	0.08
対060	チオファネートメチル	(mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対061	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対062	テフリトリオン	(mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対063	デルブカルブ (MBPMC)	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対064	トリクロビル	(mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対065	トリクロルホン (DEP)	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005

【下谷浄水場系 給水栓水 米川出張所】

採水年月日		R6.5.20	R6.6.24	R6.7.22	R6.8.20	R6.9.24	目標値
項目							
対066	トリシクラゾール (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対067	トリフルラリン (mg/L)	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06
対068	ナプロバミド (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対069	パラコート (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対070	ビベロホス (mg/L)	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満	0.0009
対071	ビラクロニル (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対072	ピラゾキシフェン (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対073	ピラゾリネート (ピラゾレート) (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対074	ピリダフェンチオン (mg/L)	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.00002未満	0.002
対075	ピリプチカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対076	ピロキロン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対077	フィブロニル (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.0005
対078	フェニトロチオン (MEP) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対079	フェノバカルブ (BPMC) (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対080	フェリムソン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対081	フェンチオン (MPP) (mg/L)	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	0.006
対082	フェントエート (PAP) (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対083	フェントラザミド (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対084	フサライド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対085	ブタクロール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対086	ブタミホス (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対087	ブプロフェジン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対088	フルアジナム (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対089	フレチラクロール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対090	フロシミドン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対091	フロチオホス (mg/L)	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.00007未満	0.007
対092	プロビコナゾール (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対093	プロビザミド (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対094	プロベナゾール (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対095	プロモブチド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対096	ベノミル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対097	ベンシクロン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対098	ベンゾピシクロン (mg/L)	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.0009未満	0.09
対099	ベンゾフェナップ (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対100	ベンタゾン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対101	ベンディメタリン (mg/L)	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.3
対102	ベンフラカルブ (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対103	ベンフルラリン (ベスロジン) (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
対104	ベンフレサート (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
対105	ホスチアゼート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
対106	マラチオン (マラソン) (mg/L)	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.007未満	0.7
対107	メコブロップ (MCPP) (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
対108	メソミル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対109	メタラキシル (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
対110	メチダチオン (DMTP) (mg/L)	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	0.004
対111	メトミノストロピン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
対112	メトリブジン (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
対113	メフェナセット (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
対114	メフロニル (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
対115	モリネート (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.005
要001	アセタミプリド (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
要002	イミダクロプリド (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1
要003	イブロジオン (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要004	エチフロール (mg/L)	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.01
要006	デブコナゾール (mg/L)	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.0007未満	0.07
要011	フロマシル (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
要012	ベントキサゾン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他019	クロチアニジン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2
他031	ジノテフラン (mg/L)	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.6
他038	シメコナゾール (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他046	チアメトキサム (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.05
他048	チフルザミド (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.04
他062	ピラソルスフロニエチル (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03
他069	フラメトビル (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
他086	リニユロン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.02
検出指標値		0	0	0	0	0	検出値と目標値の比の和として、1以下

(2) クリプトスポリジウム等検査 ※検査は外部委託による

【御屋敷山浄水場 原水】

採水年月日	R6.6.24	R6.9.24
水温 (°C)	16.7	22.5
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

【下谷浄水場 原水（伏流水）】

採水年月日	R6.6.24	R6.9.24
水温 (°C)	17.2	20.9
クリプトスポリジウム	0個/20L	0個/20L
ジアルジア	0個/20L	0個/20L

【下谷浄水場 原水（表流水）】

採水年月日	R6.6.24	R6.9.24
水温 (°C)	18.3	21.5
クリプトスポリジウム	0個/10L	0個/10L
ジアルジア	0個/10L	0個/10L

(3) 水源の水質に関する検査

【末武川ダム 湖水】

日 付 項 目	R6.5.16	R6.7.11	R6.9.19	R6.11.14	R7.1.22	R7.3.12	平 均 値
気温 (°C)	13.0	25.0	30.1	15.3	6.9	13.0	17.2
水温 (°C)	18.1	25.0	29.5	18.7	8.5	8.9	18.1
大腸菌数 (CFU/100ml)	3	16	2	5	2	1	5
pH値	8.5	9.4	9.7	7.3	7.3	8.2	8.4
COD (mg/L)	3.9	3.9	4.0	2.1	1.9	2.7	3.1
DO (mg/L)	9.5	9.5	12.6	7.9	9.7	12.7	10.3
BOD (mg/L)	1.7	3.2	2.0	0.5未満	0.5未満	1.4	1.4
全リン (mg/L)	0.035	0.044	0.035	0.020	0.015	0.015	0.027
全窒素 (mg/L)	0.34	0.36	0.27	0.38	0.32	0.38	0.34
SS (mg/L)	4	4	5	2	1未満	2	3
クロロフィルa (μg/L)	8	29	19	7	3	14	13
紫外線吸光度 (260nm)	0.054	0.047	0.043	0.042	0.030	0.026	0.040

【中須川 表流水】

日 付 項 目	R6.5.16	R6.7.11	R6.9.19	R6.11.14	R7.1.22	R7.3.12	平 均 値
気温 (°C)	9.5	26.0	30.8	14.5	3.5	12.5	16.1
水温 (°C)	13.5	19.9	19.6	13.7	6.5	10.0	13.9
大腸菌数 (CFU/100ml)	100	160	400	570	4	9	207
pH値	7.4	7.0	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4
COD (mg/L)	3.5	6.2	1.7	1.2	0.6	1.3	2.4
DO (mg/L)	9.1	8.3	8.7	10.0	11.4	10.8	9.7
BOD (mg/L)	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
全リン (mg/L)	0.034	0.091	0.032	0.023	0.012	0.019	0.035
全窒素 (mg/L)	0.26	0.55	0.23	0.23	0.12	0.17	0.26
SS (mg/L)	3	20	5	3	1未満	2	6
クロロフィルa (μg/L)	—	—	—	—	—	—	—
紫外線吸光度 (260nm)	0.069	0.147	0.031	0.026	0.012	0.020	0.051

【譲羽川 表流水】

日 付 項 目	R6.5.16	R6.7.11	R6.9.19	R6.11.14	R7.1.22	R7.3.12	平 均 値
気温 (°C)	12.5	24.5	29.8	15.5	6.8	11.0	16.7
水温 (°C)	13.0	18.2	22.0	13.6	7.7	9.3	14.0
大腸菌数 (CFU/100ml)	94	130	70	81	8	6	65
pH値	7.6	7.3	7.7	7.7	7.6	7.8	7.6
COD (mg/L)	1.7	4.2	3.3	1.1	0.6	0.9	2.0
DO (mg/L)	11.7	9.4	8.2	10.0	11.6	11.0	10.3
BOD (mg/L)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
全リン (mg/L)	0.035	0.066	0.049	0.041	0.026	0.033	0.042
全窒素 (mg/L)	0.67	1.06	0.53	0.66	0.33	0.60	0.64
SS (mg/L)	4	31	4	2	1未満	1	7
クロロフィルa (μg/L)	—	—	—	—	—	—	—
紫外線吸光度 (260nm)	0.019	0.064	0.017	0.015	0.008	0.012	0.023

【鳴川 表流水】

日 付 項 目	R6.5.16	R6.7.11	R6.9.19	R6.11.14	R7.1.22	R7.3.12	平 均 値
気温 (°C)	11.0	23.0	31.0	15.2	6.9	13.5	16.8
水温 (°C)	13.3	18.0	29.4	13.9	6.0	9.1	15.0
大腸菌数 (CFU/100ml)	54	68	190	90	2	36	73
pH値	7.5	7.2	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5
COD (mg/L)	1.7	4.1	2.2	1.0	1.0	1.2	1.9
DO (mg/L)	11.3	9.1	6.7	9.9	12.3	11.2	10.1
BOD (mg/L)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
全リン (mg/L)	0.037	0.056	0.057	0.039	0.021	0.030	0.040
全窒素 (mg/L)	0.33	0.73	0.29	0.30	0.06	0.31	0.34
SS (mg/L)	5	31	7	2	1未満	1	8
クロロフィルa (μg/L)	—	—	—	—	—	—	—
紫外線吸光度 (260nm)	0.023	0.064	0.025	0.017	0.011	0.016	0.026

【温見ダム 湖水】

日 付 項 目	R6.5.16	R6.7.11	R6.9.19	R6.11.14	R7.1.22	R7.3.12	平 均 値
気温 (°C)	11.0	26.5	31.0	14.5	4.0	12.5	16.6
水温 (°C)	19.0	24.4	28.6	16.9	6.1	10.1	17.5
大腸菌数 (CFU/100ml)	2	2	0	14	2	1	4
pH値	9.9	9.4	9.3	7.6	7.2	7.6	8.5
COD (mg/L)	8.1	5.6	4.3	3.2	2.8	3.6	4.6
DO (mg/L)	11.0	9.5	9.5	8.5	9.0	12.2	10.0
BOD (mg/L)	6.3	5.0	1.3	0.7	1.1	1.9	2.7
全リン (mg/L)	0.060	0.073	0.034	0.032	0.024	0.029	0.042
全窒素 (mg/L)	0.84	0.57	0.29	0.27	0.48	0.36	0.47
SS (mg/L)	8	7	2	2	3	4	4
クロロフィルa (μg/L)	35	79	8	10	10	22	27
紫外線吸光度 (260nm)	0.077	0.059	0.068	0.064	0.039	0.042	0.058

【ハ代川 表流水】

日 付 項 目	R6.5.16	R6.7.11	R6.9.19	R6.11.14	R7.1.22	R7.3.12	平 均 値
気温 (°C)	10.0	26.5	30.5	18.0	2.0	12.0	16.5
水温 (°C)	13.9	20.3	21.6	13.3	4.6	9.0	13.8
大腸菌群数 (CFU/100ml)	140	160	590	780	18	35	287
pH値	7.4	7.0	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4
COD (mg/L)	3.0	5.6	1.9	1.3	0.9	1.6	2.4
DO (mg/L)	9.1	8.5	8.1	13.7	12.6	12.0	10.7
BOD (mg/L)	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
全リン (mg/L)	0.054	0.085	0.032	0.043	0.008	0.023	0.041
全窒素 (mg/L)	0.36	0.62	0.22	0.29	0.15	0.27	0.32
SS (mg/L)	4	34	6	3	1未満	1	8
クロロフィルa (μg/L)	—	—	—	—	—	—	—
紫外線吸光度 (260nm)	0.050	0.104	0.034	0.029	0.012	0.019	0.041

(4) 生物検査

【御屋敷山浄水場 末武川系原水】

採水年月日				R6.4.10	R6.5.13	R6.6.4	R6.7.3	R6.8.26	R6.9.10
水温 (℃)				10.0	12.8	14.5	18.0	20.2	20.5
pH値				7.4	7.2	7.4	7.1	6.9	6.9
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体、巻					10	
	<i>Aphanizomenon</i>	アファニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リンギビア	糸状体						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベシア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体						
	<i>Oscillatoria</i>	オシトリア	糸状体						
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
	<i>Synechocystis</i>	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	90		10			
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体、巻	10	40				
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞	10	10			10	
	<i>Cymbella</i>	キンベラ	細胞				10		
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞		40		310	130	
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体						
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞		20	30	40	40	40
	<i>Nitzschia</i>	ニッチア	細胞				20	10	20
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
緑藻類	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノジスキス	細胞						
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	40	120	10	80	70	50
	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Micractinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Micrasterias</i>	ミクラステリアス	細胞						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	バンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ペジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体						
	<i>Staurastrum</i>	スタウラストルム	細胞			20	40		
	<i>Stigeoclonium</i>	スティゲオクロニウム	糸状体						
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvox</i>	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞						
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体						
ラフィド藻類	<i>Merotrichia</i>	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	<i>Glenodinium</i>	グレンジニウム	細胞						
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
	ウスムシ類		個体						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ウラジムシ類 (アセルス)		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	150	230	70	500	270	110

採水年月日				R6.10.7	R6.11.18	R6.12.16	R7.1.14	R7.2.17	R7.3.17
水温 (℃)				22.0	18.5	13.0	9.4	8.0	8.0
pH値				7.0	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5
障害原因生物			計数単位	計数値 ※1ml中					
藍藻類	<i>Anabaena</i>	アナベナ	糸状体、巻			10			
	<i>Aphanizomenon</i>	アファニゾメノン	糸状体						
	<i>Chroococcus</i>	クロオコックス	群体						
	<i>Lyngbya</i>	リンギビア	糸状体						
	<i>Merismopedia</i>	メリスモベシア	群体						
	<i>Microcystis</i>	ミクロキスチス	群体						
	<i>Oscillatoria</i>	オシトリア	糸状体						
	<i>Phormidium</i>	フォルミジウム	糸状体						
	<i>Synechococcus</i>	シネココックス	細胞						
	<i>Synechocystis</i>	シネコキスチス	細胞						
珪藻類	<i>Achnanthes</i>	アクナンテス	細胞						
	<i>Asterionella</i>	アステリオネラ	細胞	20		50			100
	<i>Aulacoseira</i>	オーラコセイラ	糸状体、巻	20	160	170	40	40	10
	<i>Cyclotella</i>	キクロテラ	細胞	10	20		50		30
	<i>Cymbella</i>	キンベラ	細胞			10			10
	<i>Fragilaria</i>	フラギラリア	細胞	170			60	70	
	<i>Melosira</i>	メロシラ	糸状体						
	<i>Navicula</i>	ナビクラ	細胞		30	10		20	50
	<i>Nitzschia</i>	ニツチア	細胞	10		60			
	<i>Skeletonema</i>	スケレトネマ	細胞						
	<i>Stephanodiscus</i>	ステファノシスクス	細胞						
	<i>Synedra</i>	シネドラ	細胞	20	40	150	60	10	10
緑藻類	<i>Ankistrodesmus</i>	アンキストロデスムス	細胞						
	<i>Carteria</i>	カルテリア	細胞						
	<i>Chlamydomonas</i>	クラミドモナス	細胞						
	<i>Chlorella</i>	クロレラ	細胞						
	<i>Closterium</i>	クロステリウム	細胞						
	<i>Coelastrum</i>	コエラストルム	群体						
	<i>Cosmarium</i>	コスマリウム	細胞						
	<i>Dictyosphaerium</i>	ジクチオスフェリウム	群体						
	<i>Eudorina</i>	ユウドリナ	群体						
	<i>Gloeocystis</i>	グロエオキスチス	群体						
	<i>Golenkinia</i>	ゴレンキニア	細胞						
	<i>Microactinium</i>	ミクラクチニウム	群体						
	<i>Micrasterias</i>	ミクラステリアス	細胞						
	<i>Oocystis</i>	オーキスチス	群体						
	<i>Pandorina</i>	バンドリナ	群体						
	<i>Pediastrum</i>	ペジアストルム	群体						
	<i>Quadrigula</i>	クオドリグラ	群体						
	<i>Scenedesmus</i>	セネデスムス	群体						
	<i>Sphaerocystis</i>	スフェロキスチス	群体						
	<i>Spirogyra</i>	スピロギラ	糸状体						
	<i>Staurostrum</i>	スタウラストルム	細胞					10	
	<i>Stigeoclonium</i>	スティゲオクロニウム	糸状体						
	<i>Tetraedron</i>	テトラエドロン	細胞						
	<i>Tetraspora</i>	テトラスポラ	群体						
	<i>Volvax</i>	ボルボックス	群体						
クリプト藻類	<i>Cryptomonas</i>	クリプトモナス	細胞				10	10	
黄金藻類	<i>Mallomonas</i>	マロモナス	細胞						
	<i>Pseudokephyrion</i>	シュウドケフィリオン	細胞						
	<i>Synura</i>	シヌラ	群体						
	<i>Uroglena</i>	ウログレナ	群体						
ラフィド藻類	<i>Merotrichia</i>	メロトリキア	細胞						
渦鞭藻類	<i>Glenodinium</i>	グレンジニウム	細胞						
	<i>Peridinium</i>	ペリジニウム	細胞						
ユーグレナ藻類	<i>Euglena</i>	ユーグレナ	細胞						
	<i>Trachelomonas</i>	トラケロモナス	細胞						
その他生物	カイメン類		—						
	ワムシ類		個体						
	線虫類		個体						
	ハリガネムシ類		個体						
	コケムシ類		—						
	ミミズ類 (ミズミミズ)		個体						
	ニマイガイ類 (カワヒバリガイ)		個体						
	ウスムシ類		個体						
	カイアシ類 (ケンミジンコ)		個体						
	ウラジムシ類 (アセルス)		個体						
	ユスリカ類		個体						
	魚卵		—						
合計			—	250	250	460	220	160	210

(5) 水道用薬品類評価試験

薬品サンプリング日：令和7年1月24日

対象薬品		次亜塩素酸 ナトリウム12% (タンクローリー)	次亜塩素酸 ナトリウム12% (ポリタンク)	次亜塩素酸 ナトリウム6% (ポリタンク)	PAC	評価基準値 (mg/L)
評価項目		試験結果				
1	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.0003
2	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.00005
3	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
4	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
5	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
6	六価クロム化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
7	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
8	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
9	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1.0
10	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
11	四塩化炭素 (mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
12	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
13	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004
14	ジクロロメタン (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
15	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
16	トリクロロエチレン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
17	ベンゼン (mg/L)	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.001
18	塩素酸 (mg/L)	0.06	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.4
19	臭素酸 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
20	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
21	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03
22	銅及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1
23	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
24	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02
25	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005
26	フェノール類 (mg/L)	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	フェノールの量に 換算して0.0005
27	有機物（全有機炭素（TOC）の量） (mg/L)	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3
28	味 (mg/L)					異常でないこと
29	臭気 (mg/L)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
30	色度 (度)	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.5
31	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
32	ウラン及びその化合物 (mg/L)	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.0002
33	ニッケル及びその化合物 (mg/L)	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002
34	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.0004
35	亜塩素酸 (mg/L)					0.6
36	二酸化塩素 (mg/L)					0.6
37	銀及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01
38	バリウム及びその化合物 (mg/L)	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.07
39	モリブデン及びその化合物 (mg/L)	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.007
40	アクリルアミド (mg/L)					0.00005
設定最大注入率 (mg/L)		16	3	26	25	

付 表

付表－１

周南都市水道水質検査センター協議会の概要

【名 称】 周南都市水道水質検査センター協議会

【所在地】 周南市富田二丁目 11-1

【運営方法】 構成事業体による協議会設置
(地方自治法第 252 条の 2 の 2 第 1 項の規定による)

【構成事業体及び各代表委員】(令和 7 年 3 月末時点)

会 長	井筒 守	(周南市上下水道局上下水道事業管理者)
委 員	大野 孝治	(下松市上下水道局上下水道事業管理者)
委 員	宮崎 英博	(光市水道局水道事業管理者)

【職員構成】 (令和 7 年 3 月末時点)

周南市上下水道局	5 名
下松市上下水道局	1 名
光市水道局	1 名

【協議会職員の担任事務】

水道法第 20 条に定める水質検査及びその他必要とする検査に係る事務
水道の水質について調査研究に係る事務

【水質検査レベル】

水道水質基準項目及び水質管理上留意すべき項目検査等に対応する検査

【外部精度管理】

山口県水道水外部精度管理連絡協議会 第 1 号会員
令和 6 年度水道水質検査精度管理のための統一試料調査(環境省)参加

付表－２

主要分析機器等整備状況（令和7年3月末時点）

機 器 名 称	メーカー	型 式
誘導結合プラズマ-質量分析計（ICP-MS）	アジレント	Agilent 7800ICP-MS
還元酸化水銀測定装置	日本インスツルメンツ	RA-4300
イオンクロマトグラフ（IC-PC（CN））	ThermoFisher SCIENTIFIC	Dionex Integrion+PCM-520C
ガスクロマトグラフ-質量分析計（GC-MS（VOC））	アジレント	Agilent 8890GCシステム Agilent 5977C GC/MSD
パージ・トラップ濃縮導入装置	Tekmar	Lumin AQUATEk LVA
ガスクロマトグラフ-質量分析計（GC-MS（かび臭））	ThermoFisher SCIENTIFIC	ISQ7000システム
イオンクロマトグラフ（アニオンIC）	ThermoFisher SCIENTIFIC	Dionex Integrion RFIC
イオンクロマトグラフ（カチオンIC）	東ソー	IC-2010
高速液体クロマトグラフ（HPLC）	島津製作所	Prominence UFLCXR
ガスクロマトグラフ-質量分析計（GC-MS/MS）	ThermoFisher SCIENTIFIC	TSQ8000EVOシステム
紫外可視分光光度計	日本分光	V-730IRM
全有機炭素計（TOC計）	島津製作所	TOC-L _{CPH}
pH計	東亜DKK	HM-42X
電気伝導率計	東亜DKK	CM-42X
pH・EC・色度・濁度計	東亜DKK	MM-43X
	日本電色工業	WA6000
液体クロマトグラフ-質量分析計（LC-MS/MS）	アジレント	Agilent 6470 LCMSシステム
液体クロマトグラフ-質量分析計（LC-MS/MS）	アジレント	Agilent Ultivo LCMSシステム
光学顕微鏡（位相差型）	ニコン	TYPE104
実体顕微鏡	ニコン	SMZ745T
フーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR）	パーキン エルマー	Spectrum Two
DOメーター	東亜DKK	DO-31P
高性能小型定量分注装置	GSIクレオス	DOSE IT
紫外線ライト	アスカ純薬	EA-160
インキュベーター	ADVANTEC	TVN680TA
インキュベーター	AS ONE	IC-300PA
インキュベーター	AS ONE	FCI-280
送風定温乾燥器	ADVANTEC	FC-610
定温乾燥器	ヤマト科学	DY400
乾熱滅菌器	ADVANTEC	STA420DA
乾熱滅菌器	ADVANTEC	STA420DC
マッフル炉	ADVANTEC	FUL230FA
電動ビューレット	メトローム	876 Dosimat plus
電子天秤	ザルトリウス	Entris II
電子天秤	島津製作所	EB-330S
クリーンベンチ	日立産機システム	CCV-1300E
ドラフトチャンバー	島津理化	CBZ-Sc15-H1-S
ドラフトチャンバー	島津理化	CBR-Sc12
ドラフトチャンバー	島津理化	CBR-DAC26FN
ドラフトチャンバー	ヤマト科学	MS-70
固相抽出装置	Waters	Waters Sep Pak Concentrator Plus
固相抽出装置	倉橋技研	CHRATEC Sep-Pak Concentrator SPC10-C
固相抽出装置	GLサイエンス	アクアローダー AL898C ※1ライン送液
固相抽出装置	GLサイエンス	アクアローダー AL898C ※2ライン送液
加圧式マニホールド	アジレント	PPM-48
ターボバップ	Biotage	Turbo Vap LV
超純水製造装置	メルク	Milli-Q Integral MT5
超純水製造装置	メルク	Milli-Q Reference
純水製造装置	ヤマト科学	Autostill WG511
ウォーターバス	東洋製作所	WH-8
ウォーターバス	AS ONE	WB-100SAM
ウォーターバス	ヤマト科学	BK300
ウォーターバス	ADVANTEC	TBM206AA
ウォーターバス	ADVANTEC	TBM212AA07B
ウォーターバス	ADVANTEC	TBS221AA
オートクレーブ	ヤマト科学	SN300
オートクレーブ	HIRAYAMA	HA-240M
オートクレーブ	HIRAYAMA	HG-50 II LB
ヒートブロック	ビーエルテック	SmartBlock II
遠心分離機	エッペンドルフ	Centrifuge 5702

付表－3

水道水質基準等一覧表（令和7年3月末時点）

水質基準項目（51項目） 水質基準に関する省令 厚生労働省令第百一号（平成16年4月1日施行）

項 目 名		検 査 方 法	定量下限値※	基 準 値
1	一般細菌	標準寒天培地法	-	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること
2	大腸菌	特定酵素基質培地法	-	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	還元気化-原子吸光度法	0.00005mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	ICP-MS法	0.0004mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	0.004mg/L	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	イオンクロマトグラフ-PC法	0.001mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	イオンクロマトグラフ法	0.02mg/L	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	0.025mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	ICP-MS法	0.002mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	PT-GC-MS法	0.0002mg/L	0.002mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	PT-GC-MS法	0.0002mg/L	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.0004mg/L	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.0002mg/L	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.0002mg/L	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	PT-GC-MS法	0.0002mg/L	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	PT-GC-MS法	0.0002mg/L	0.01mg/L以下
21	塩素酸	イオンクロマトグラフ法	0.06mg/L	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	LC-MS法	0.001mg/L	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	PT-GC-MS法	0.0002mg/L	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	LC-MS法	0.001mg/L	0.03mg/L以下
25	ジブromクロロメタン	PT-GC-MS法	0.0002mg/L	0.1mg/L以下
26	臭素酸	LC-MS法	0.0005mg/L	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	PT-GC-MS法	-	クロロホルム、ジブromクロロメタン、ブromジクロロメタン、 ブromホルムの濃度の総和が0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	LC-MS法	0.001mg/L	0.03mg/L以下
29	ブromジクロロメタン	PT-GC-MS法	0.0002mg/L	0.03mg/L以下
30	ブromホルム	PT-GC-MS法	0.0002mg/L	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	誘導体化-HPLC法	0.005mg/L	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	ICP-MS法	0.002mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	ICP-MS法	0.001mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	ICP-MS法	0.002mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	ICP-MS法	0.001mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	イオンクロマトグラフ法	0.1mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	ICP-MS法	0.0002mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	イオンクロマトグラフ法	2mg/L	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	イオンクロマトグラフ法（計算法）	0.7mg/L	300mg/L以下
40	蒸発残留物	重量法	-	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	固相抽出-HPLC法	0.02mg/L	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	固相マイクロ抽出-GC-MS法	0.000001mg/L	0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール	固相マイクロ抽出-GC-MS法	0.000001mg/L	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	固相抽出-HPLC法	0.002mg/L	0.02mg/L以下
45	フェノール類	固相抽出-LC-MS法	0.0004mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	全有機炭素計測定法	0.3mg/L	3mg/L以下
47	pH値	ガラス電極法	-	5.8以上8.6以下
48	味	官能法	-	異常でないこと
49	臭気	官能法	-	異常でないこと
50	色度	透過光測定法	0.5度	5度以下
51	濁度	積分球式光電光度法	0.1度	2度以下

※定量下限値は当協議会における測定の下限値を示す

水質試験年報

令和6年度（2024年度）版

編集・発行

周南都市水道水質検査センター協議会

〒746-0034

山口県周南市富田二丁目 11-1

（周南市上下水道局楠本浄水場内）

TEL (0834) 62-5185

FAX (0834) 62-5186